



ISIRI

9116-3

1st. Edition

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۹۱۱۶-۳

چاپ اول

پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره
ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال
فاضلاب ، زهکشی مدفون شده در زیر خاک-
قسمت سوم : لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی
ساختمند ، طرح B- ویژگی ها

Plastics-Pipes and fittings for non-Pressure
underground drainage and sewerage- Structured-
wall piping systems of polyethylene (PE)-
Part 3 : Pipes and fittings with smooth internal
and external surface , Type B - Specifications

«بسمه تعالیٰ»

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می باشد .

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه ، صاحب نظر ان مراکز و مؤسسات علمی ، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می گیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی ، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فنی و فناوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد . پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود .

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد . بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می گردد به تصویب رسیده باشد .

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد می باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور ، از آخرین پیشرفتهای علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید .

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید . مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید .

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان و سایل سنجش ، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم ، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید . ترویج سیستم بین المللی یکها ، کالیبراسیون و سایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد .

■ نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

دفتر مرکزی : تهران - ضلع جنوبی میدان ونک - صندوق پستی : ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن مؤسسه در کرج: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸



تلفن مؤسسه در تهران: ۰۲۱-۸۸۷۹۴۶۱-۵



دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ - تهران ۰۲۱-۸۸۸۷۰۸۰-۸۸۸۷۱۰۳



بخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵ دورنگار: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵



پیام نگار: Standard @ isiri.or.ir



بهاه ۳۱۲۵ ریال



- **Headquarters:** Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran
- P.O.Box : 31585-163 Karaj - IRAN
- ☎ **Tel (Karaj):** 0098 (261) 2806031-8
- ① **Fax (Karaj):** 0098 (261) 2808114
- Central Office:** Southern corner of Vanak square, Tehran
- P.O.Box : 14155-6139 Tehran-IRAN
- ☎ **Tel (Tehran):** 0098 21 8879461-5
- ① **Fax (Tehran):** 0098 21 8887080, 8887103
- ✉ **Email:** Standard @ isiri.or.ir
- **Price:** 3125 RLS

کمیسیون استاندارد " پلاستیک ها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساقه‌مند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ، زهگشی مدفون شده در زیر خاک - قسمت سوم : لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساقه‌مند ، طرح B- ویژگی ها "

سمت یا نمایندگی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ائیس

نازکدست ، حسین

(دکترای مهندسی پلیمر)

اعضا

شرکت اسکان شیمی

آراوند ، محمد علی

(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم

احمدی ، زاهد

(دکترای مهندسی پلیمر)

شرکت مجتمع کارخانجات توسعه نیشکر

ازدری ، نوید

(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ایمان زاده ، سایه

(فوق لیسانس مهندسی آب و فاضلاب)

شرکت روداب پلاست	رشیدی موخر ، مسعود (لیسانس مهندسی عمران)
دانشگاه صنعتی امیر کبیر	سلامی حسینی ، مهدی (فوق لیسانس مهندسی پلیمر)
شرکت مهندسی مشاور طوس آب	سلیمی ، محمد رضا (فوق لیسانس مهندسی محیط زیست)
ت مهندسی و بازرگانی تجهیزات نیرو	صنیعی پور ، عباس (فوق لیسانس مهندسی فیزیک هسته ای)
شرکت کراه آگ	طارمی ها ، مهدی (دکترای مهندسی پلیمر)
شرکت آب و فاضلاب استان یزد	غلمنانی ، سید وحید (لیسانس مهندسی عمران)
شرکت گاز لوله	فلاح ، محمد (فوق لیسانس مکانیک)
شرکت نوآوران بسپار	کوشکی ، امید (فوق لیسانس مهندسی پلیمر)
انجمان صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن	محمدی نصر آبادی ، حسین (فوق لیسانس مدیریت)
شرکت پلی اتیلن دو جداره بوشهر	مرشدی ، منصور (فوق لیسانس مهندسی آبیاری و زهکشی)
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	ملکی ، محمد (لیسانس مهندسی راه و ساختمان)
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	دیبر مقامی ، محمد تقی (فوق لیسانس شیمی)

فهرست مندrijات صفحه

ب پیش گفتار
۱ ۱ - هدف و دامنه کاربرد
۲ ۲ - مراجع الزامی
۴ ۳ - تعاریف و اصطلاحات
۴ ۴ - مواد
۷ ۵ - ساختار لوله های طرح B
۱۰ ۶ - وضعیت ظاهری رنگ
۱۱ ۷ - مشخصات هندسی
۱۷ ۸ - خصوصیات فیزیکی
۱۸ ۹ - خصوصیات مکانیکی
۲۲ ۱۰ - الزامات عملکردی
۲۴ ۱۱ - نشانه گذاری

الف

پیش گفتار

استاندارد پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت سوم : لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند ، طرح B- ویژگی ها که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در چهارصد و سی و هفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۸۶/۲/۲۶ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :

- 1- prEN 13476-3 : 2006 , Plastics piping systems for non- pressure underground drainage and sewerage- Structured- wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) , polypropylene (PP) and polyethylene (PE)- Part 3 : specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system , Type B
- 2- DIN 16961-1 : 2000 Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces- Part 1 : Dimensions

پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو چداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ، زهکشی مدفون شده در زیر خاک-

قسمت سوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند ، طرح B- ویژگی ها

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات فنی لوله ، اتصالات و شبکه های لوله کشی با لوله های دارای دیواره ساختمند با جداره داخلی صاف از جنس پلی اتیلن (PE) در شبکه های بدون فشار (ثقلی) جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی مدفون شده در زیر خاک می باشد . به علاوه این استاندارد در مورد تمام لوله های با دیواره ساختمند ، از جنس پلی اتیلن ، با مادگی سر خود و یا بدون مادگی با محل اتصال دارای واشر حلقوی ارتاجاعی یا اتصال های جوشی و یا الکتروفیوژنی قابل اعمال است . در ضمن در این استاندارد پارامترهای آزمایش برای روش های آزمایشی که در این استاندارد به آنها اشاره شده بیان شده است .

این استاندارد طیف گسترده ای از لوله ها و اتصالات با اندازه ها ، سفتی ها و ضربه پذیری های متفاوت را پوشش می دهد و در مورد رنگ محصولات نیز توصیه های مورد نیاز را ارایه می نماید .

یادآوری- کلیه استانداردهای تدوین شده در مورد لوله ها ، اتصالات و دیگر اجزایی که در مراجع استاندارد به آنها اشاره شده را می توان همراه با لوله ها و اتصالاتی که با این استاندارد مطابقت دارند مورد استفاده

قرار داد ، به شرطی که با الزامات ابعاد اتصال و نیز الزامات عملکردی که در این استاندارد ارایه شده ، مطابقت داشته باشد .

۲ مراجع الزامی

در این استاندارد در موارد متعدد به منابع مختلف تاریخ دار و بدون تاریخ ارجاع داده شده است . این ارجاعات در طول متن و در مکان های مناسب به کار برده شده اند . فهرست منابع مورد استفاده در آخر این متن مشخص گردیده است . در مورد منابع تاریخ دار اگر منبع مورد رجوع اصلاحیه ها یا نسخه های تجدید نظر داشته باشند ، اصلاحیه ها و یا نسخه های جدید به شرح مطابقت با تاریخ ، قابل اعمال هستند . در منابع بدون تاریخ ، آخرین چاپ نشریه مورد رجوع ملاک می باشد (شامل اصلاحیه ها) .

۱-۲ استاندارد ملی ایران ۶۹۸۰ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرما نرم ها- روش آزمون

۲-۲ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۵-۱ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون

۳-۲ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۵-۲ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون

۴-۲ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۵-۳ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازگشت حرارتی- روش آزمون

۵-۲ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۵-۴ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی- روش آزمون

۶-۲ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۵-۵ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک های گرم - روش آزمون

- ۷-۲ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۵-۶ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک‌ها- لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده- روش آزمون
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۵-۷ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک‌ها- لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تشن و عوامل محیطی- روش آزمون
- ۹-۲ استاندارد ملی ایران ۷۱۸۶ : سال ۱۳۸۳ پلیمرها- تعیین زمان القای اکسایش پلی الفین‌ها به روش گرمایش روبشی تفاضلی

2-10 DIN 16961-2 : 2000 , Thermoplastics pipes and fittings with profiled and smooth inner surfaces- Part 2 : Technical delivery conditions .

2-11 Direction DVS 2207-1 : 2000 , welding of Thermoplastics- Heated toll welding of pipes , pipeline components and sheets made from HDPE .

2-12 Direction DVS 2209-1 : 1997 , welding of Thermoplastic materials- Extrusion welding- Procedures , Characteristics .

2-13 EN 744 : 1996 , Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics pipes- Test for resistance to external blows by the round- The- clock method .

2-14 EN 1053 : 1996, Plastics piping systems- Thermoplastics piping systems for non- pressure applications- Test method for water tightness .

2-15 EN 1055 : 1996 , Plastics piping systems- Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge inside buildings- Test method for resistance to elevated temperature cycling .

2-16 EN 1411 : 1996, Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics pipes- Determination of resistance to external blows by the staircase method .

2-17 EN 1446 : 1996 , Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics pipes- Determination of ring flexibility .

2-18 EN 1979 : 1999, Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics spirally- formed structured- wall pipes- Determination of the tensile strength of a seam .

2-19 EN 12061 : 1999 , plastics piping systems- Thermoplastics fittings- Test method for impact resistance .

2-20 EN 12256 : 1999 , plastics piping systems- Thermoplastics fittings- Test method for mechanical strength or flexibility of fabricated fittings .

2-21 EN 12666-1 : 2000 , plastics piping systems for non- pressure underground drainage and sewerage- Polyethylene (PE)- Part 1 : Specifications for pipes , fittings and the system .

2-22 EN ISO 9967 , Plastics pipes- Determination of creep ratio (ISO 9967 : 1994) .

2-23 EN ISO 9969 , Thermoplastics pipes- Determination of ring stiffness (ISO 9969 : 1994) .

2-24 prEN 1277 : 2002 , Plastics piping systems- Thermoplastics piping systems for buried non- pressure applications- Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints (revision of EN 1277 : 1996) .

2-25 prEN 14741 : 2006 , Thermoplastics piping and ducting systems- Joints for buried non- pressure application- Test method for the long- term sealing performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure .

2-26 ISO 580 : 2005 , Plastics piping and ducting system- injection- moulded thermoplastics fittings- methods for visually assessing the effects of heating .

2-27 ISO 12091 : 1995 , Structured- wall thermoplastics pipes- Oven test .

2-28 ISO 13967 : 1998 , Thermoplastics fittings- Determination of ring stiffness .

۳ تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد اصطلاحات و / یا واژه‌ها می‌باید با مشخصات بیان شده در قسمت اول این استاندارد مطابقت داشته باشند .

۴ موارد

مواد پلی اتیلنی (PE) مورد استفاده می باشد با مشخصات بیان شده در قسمت اول این استاندارد مطابقت داشته باشند .

۱-۴ فصوصیات مواد اولیه لوله ها و اتصالات تولید شده به (وش قالب گیری تزریقی

مشخصات مواد اولیه لوله ها و اتصالات باید با مشخصات مندرج در جدول ۱ مطابقت نمایند .

جدول ۱- فصوصیات مواد اولیه لوله و اتصالات تزریقی پلی اتیلن (PE)

روش آزمون	پارامترهای آزمون		الامات	ویژگی
مطابق با استاندارد بند ۵-۲	نوع a یا b ۸۰ درجه سلسیوس آزاد ۳ عدد ۴/۰ مگا پاسکال مطابق با استاندارد بند ۶-۲ آب در آب ۱۶۵ ساعت	درپوش های انتهایی دهمای آزمایش جهت تعداد آزمونه های مورد آزمون تش محيطي مدت حفظ شرایط دماي نوع آزمایش مدت آزمایش	نمونه لوله دچار هیچ گونه نقصه ای نگردد .	مقاومت لوله تک جداره تولید شده در برابر فشار داخلی ، به مدت ۱۶۵ ساعت ^۱ ^۲
مطابق با استاندارد بند ۱-۲	۱۹۰ درجه سلسیوس ۵ کیلوگرم	دما میزان بار اعمال شده	کمتر یا مساوی ۷۰ باشد .	نرخ جريان مذاب (MFR) ^۳ بر حسب گرم بر ده دقيقه
مطابق با استاندارد بند ۹-۲	۲۰۰ درجه سلسیوس	دما	مساوي یا بيشتر از ۲۰ دقيقه باشد .	پايداري حرارتی (OIT) ^۴
مطابق با استاندارد بند ۶-۲	۲۳ ± ۲ درجه سلسیوس	دما	۰/۹۶۵ تا ۰/۹۴۱	چگالي پلی اتيلن بدون دوده بر حسب گرم بر سانتي متر مكعب
مطابق با استاندارد بند ۳-۲	-	-	۰/۲۵ ± ۰/۲۵	درصد وزني دوده
مطابق با استاندارد بند ۷-۲	-	-	۵ تصويرهای ۱ تا ۵	پراکنش دوده
مطابق با استاندارد بند ۷-۲	-	-	بهتر از تصوير الف	توزيع دوده
مطابق با استاندارد بند ۸-۲	۱۹۲ ساعت	زمان	شرایط الف	ESCR (F 50)
۱- اين آزمون باید بر روی نمونه ساخته شده به شکل لوله تک جداره از مواد اولیه مربوطه انجام پذيرد .				
۲- در مورد قطعات ساخته شده به روش قالب گيري تزریقی ، اين آزمون باید بر روی يك قطعه تزریق شده و يا ساخته شده به روش اکستروزن به شکل لوله انجام پذيرد .				
۳- مقدار نرخ جريان مذاب در مورد مواد اولیه اتصالات مکانيکي تزریقی کمتر یا مساوی ۶ گرم بر ده دقيقه می باشد . در مورد اتصالاتی که با روش جوش انجام می شوند ، مقدار نرخ جريان مذاب مواد اولیه اين گونه اتصالات می باید با مقدار شدت جريان مذاب مواد اولیه لوله برابر باشد (کمتر یا مساوی ۷ گرم بر ده دقيقه) .				
۴- اين آزمون تنها در مورد لوله و اتصالاتی صورت می پذيرد که با روش ذوبی و يا جوشی به يكديگر متصل می شوند .				

۱۴-

خصوصیات مواد اولیه اتصالات تولید شده به روش قالب گیری چرخشی

مشخصات مواد اولیه اتصالات باید با مشخصات مندرج در جدول ۲ مطابقت نماید.

جدول ۲- خصوصیات مواد اولیه اتصالات پلی اتیلن تولید شده به روش قالب گیری چرخشی

(روش آزمون)	پارامترهای آزمون	الزامات	ویژگی
مطابق با استاندارد بند ۵-۲	نوع a یا b ۶۰ درجه سلسیوس آزاد ۳ عدد ۳/۹ مگا پاسکال مطابق با استاندارد بند ۶-۲ آب در آب ۱۶۵ ساعت	درپوش های انتهایی دمای آزمایش جهت تعداد آزمونه های مورد آزمون تنش محیطی مدت حفظ شرایط دمایی نوع آزمایش مدت آزمایش	نمونه لوله چهار هیچ گونه نقیصه ای نگردد. مقاومت لوله تک جداره تولید شده در برابر فشار داخلی ، به مدت ۱۶۵ ساعت
مطابق با استاندارد بند ۱-۲	۱۹۰ درجه سلسیوس ۵ کیلو گرم	دما میزان بار اعمال شده	نرخ جریان مذاب (MFR) بر حسب گرم بر ده دقیقه
مطابق با استاندارد بند ۹-۲	۲۰۰ درجه سلسیوس	دما	پایداری حرارتی (OIT)
مطابق با استاندارد بند ۶-۲	23 ± 2 درجه سلسیوس	دما بیشتر از ۹۲۵ / ۰ باشد .	چگالی پلی اتیلن بدون دوده بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب
مطابق با استاندارد بند ۳-۲	-	-	درصد وزنی دوده
مطابق با استاندارد بند ۷-۲	-	-	پراکنش دوده
مطابق با استاندارد بند ۷-۲	-	-	توزیع دوده
مطابق با استاندارد بند ۸-۲	۱۹۲ ساعت	زمان شرایط الف	ESCR (F 50)

۱- این آزمون باید بر روی یک قطعه تزریق شده و یا ساخته شده به روش اکستروژن به شکل لوله از مواد اولیه مربوطه انجام پذیرد.

یادآوری ۱- اتصالات تولید شده با روش چرخشی باید فقط به عنوان اتصالات مکانیکی استفاده گردد و استفاده از آن ها در اتصالات جوشی مجاز نمی باشد.

یادآوری ۲- به منظور حفظ مقاومت های مختلف اتصال باید حداقل شامل $5/0$ درصد دود و $4/0$ درصد ماده ضد اشعه فرابنفش باشد.

ساختار لوله های طرح B

۵

لوله ها و اتصالات دو (یا چند) جداره دارای سطح صاف و لایه داخلی صاف و لایه خارجی با پروفیل ها (دندانه ها) توبپر یا تو خالی می باشند که این پروفیل ها (دندانه ها) به شکل مارپیچ یا حلقوی (شعاعی) در سطح خارجی لوله قرار گرفته اند .
نمونه هایی از طرح B در شکل ۱ مشاهده می شود .

a



b

c

Λ

شکل ۱- نمونه هایی از طرح B


یادآوری- لوله و اتصالات طرح B شامل لوله های دو جداره کاروگیت (شکل ۱) و لوله های دو جداره دارای پروفیل تقویت شده با پلی پروپیلن (کر- تیوب) ، (شکل ۱- b) می باشند .

۲-۳-۳ (روشن های رایج برای اتصال لوله های با دیواره های ساختماند نوع B

یادآوری- در مورد الزامات مربوط به مجموعه لوله و اتصالات به بند ۱۰ الزامات عملکردی مراجعه نمایید .

۱-۱-۵ (روشن های اتصال مکانیکی

پارامترهای ابعادی مربوط به اتصال های لوله های نوع B در شکل های ۲ و ۳ نشان داده شده اند .

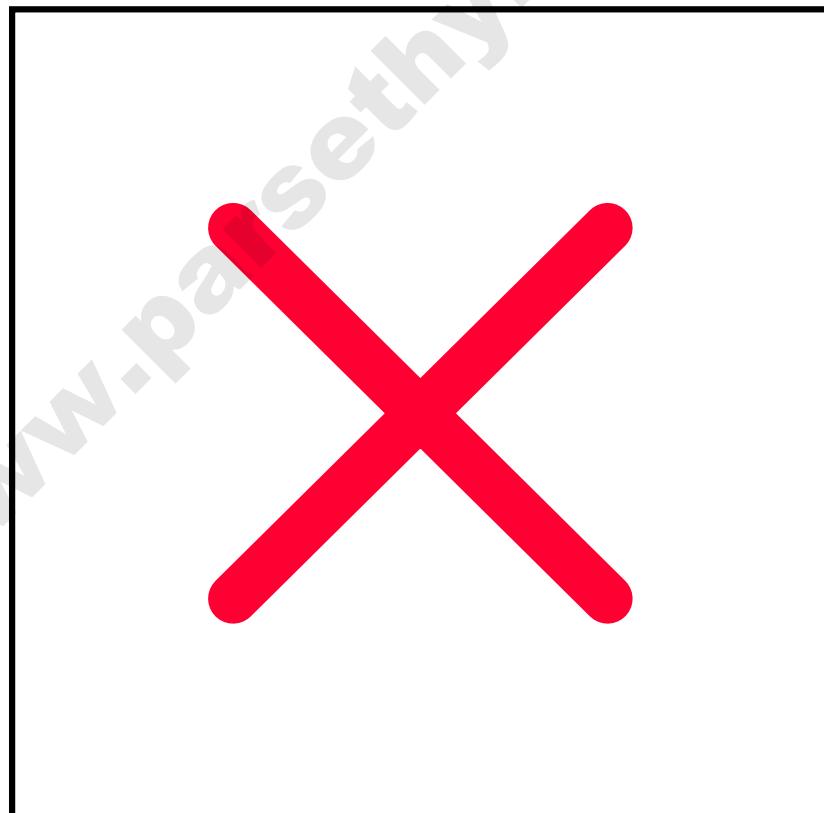

شکل ۲- نمونه هایی از اتصال هایی از نوع B با واشرهای آب بند لاستیکی (الاستومری) که در آن واشر آب بند در نرگی (اسپیگت) قرار گرفته است


یادآوری- در اتصال های با واشرهای لاستیکی ، واشر می تواند در نرگی (اسپیگت) شکل ۲ و یا در مادگی (سوکت) شکل ۳ قرار گیرد .

۲-۵ روش های اتصال جوشی

در شکل زیر روش های اتصال جوشی که در لوله های با طرح B مورد استفاده قرار می گیرد ، نشان داده شده است .

لازم به ذکر است که جوش دادن می باید مطابق با روش ها و رعایت الزامات داده شده در استانداردهای بند ۱۱-۲ و ۱۲-۲ انجام یذید .

شکل ۳- نمونه هایی از اتصال هایی از نوع B با واشرهای آب بند لاستیکی (الاستومری) که در آن واشر آب بند در مادگی (سوکت) قرار گرفته است

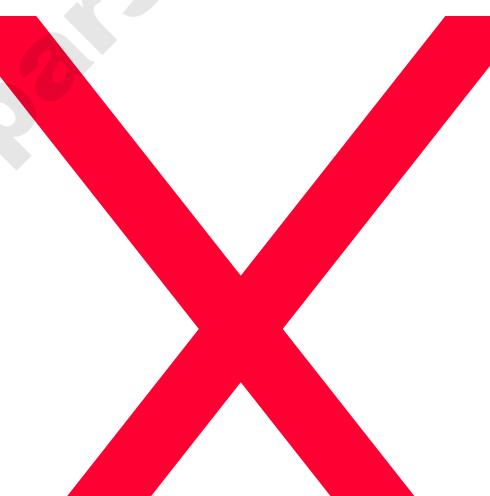


شکل ۷- اتصال با جوش اکسیترودنی ۷ شکل
مخصوص لوله های کر- تیوب^۱ با قطر داخلی
بزرگتر از ۱۲۰۰ میلی متر

شکل ۱۴- اتصال با جوش انتهایی
مخصوص لوله های دو مداره کاروگیت
با قطر داخلی بزرگتر از ۸۰۰ میلی متر

شکل ۸- اتصال الکتروفیوژنیمخصوص لوله های کر- تیوب

روش های اتصال جوشی- مکانیکی ۱۳-۵

در شکل ۷ نمونه ای از این نوع روش اتصال که در مورد لوله های کر- تیوب به کار برده می شود ،
نشان داده شده است .

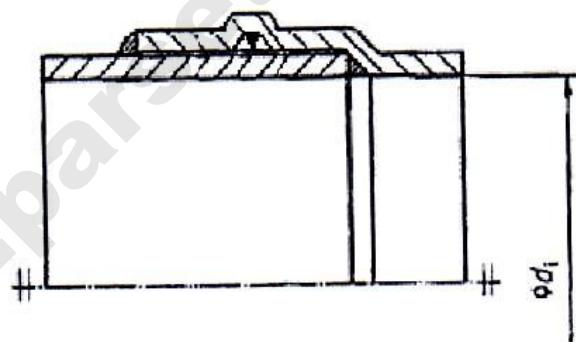

شکل ۷- اتصال نرگی و مادگی به همراه جوش اکسیترودن

1- Core- Tube

۱-۵ طرح و علامت گذاری انواع اتصالات

لوله ها و اتصالات ممکن است به گونه ای طراحی شوند که قسمت نرگی (اسپیگت) و مادگی (سوکت) انتهایی آن ها ساختاری متفاوت از لوله و یا اتصالات داشته باشند . این ساختار می تواند از نوع A1 ، A2 ، B و یا تک جداره باشد . در مورد تعاریف طرح A1 و A2 به قسمت دوم این استاندارد مراجعه نمایید .

۶ وضعیت ظاهری رنگ

وضعیت ظاهری و رنگ اجزای مختلف سیستم لوله و اتصالات می باشد با موارد مندرج در قسمت اول این استاندارد مطابقت داشته باشد .

۷ مشخصات هندسی

۱-۷ ابعاد

ابعاد لوله و اتصالات مطابق با استاندارد بند ۲-۲ اندازه گیری می شوند .

۱-۱-۷ دسته بندی

لوله ها و اتصالات بر اساس قطر داخلی (سری - DN / ID) دسته بندی می شوند .

یادآوری- قطر خارجی لوله و اتصالات باید از طرف تولید کننده تعیین و اعلام گردد .

۲-۱-۷ طول لوله

طول موثر لوله (۱) در هنگام اندازه گیری نباید کمتر از طول تعیین شده از طرف تولید کننده باشد

(شکل ۲ و / یا شکل ۳).

۱-۱-۷ قطر

۱-۱-۷-۱ لوله و اتصالات و نرگی های نوع B

اندازه های اسمی معمول و حداقل متوسط قطر داخلی برای سری های ID/DN در جدول ۳ مشخص

شده اند.

جدول ۱۳- اندازه‌های اسمی ، حداقل متوسط قطر داخلی ، ضخامت لایه‌های داخلی و طول مادگی (سوکت)

حداقل طول در گیر مادگی (میلی متر)	حداقل ضخامت دیواره (میلی متر)	ابعاد DN/ ID سری	
		DN _{m,min}	DN/ ID
A _{min}	e _{5,min}	e _{4,min}	
۲۲	۱/۰	۱/۰	۹۵
۳۸	۱/۰	۱/۲	۱۲۰
۴۳	۱/۰	۱/۳	۱۴۵
۵۴	۱/۱	۱/۵	۱۹۵
۵۹	۱/۵	۱/۸	۲۴۵
۶۴	۱/۷	۲/۰	۲۹۴
۶۶	۱/۸	۲/۱	۳۰۹
۶۹	۲/۰	۲/۳	۳۴۳
۷۴	۲/۳	۲/۵	۳۹۲
۸۰	۲/۷	۲/۸	۴۴۱
۸۵	۳/۰	۳/۰	۴۹۰
۹۶	۳/۵	۳/۵	۵۸۸
۱۰۷	۴/۰	۴/۰	۶۸۷
۱۱۸	۴/۵	۴/۵	۷۸۵
۱۲۹	۴/۸	۴/۸	۸۸۵
۱۴۰	۵/۰	۵/۰	۹۸۵
۱۶۲	۵/۰	۵/۰	۱۱۸۵
۱۸۶	۷/۶	۷/۴	۱۳۸۱
۱۹۸	۷/۰	۶/۷	۱۴۷۹
۲۰۹	۷/۴	۷/۲	۱۵۷۸
۲۳۲	۸/۳	۸/۰	۱۷۷۶
۲۵۵	۹/۱	۸/۸	۱۹۷۴
۲۷۷	۱۰/۰	۹/۶	۲۱۷۱
۳۰۰	۱۰/۹	۱۰/۴	۲۳۶۹
۳۱۱	۱۱/۳	۱۰/۸	۲۴۶۸
۳۲۳	۱۱/۷	۱۱/۲	۲۵۶۷
۳۴۵	۱۲/۶	۱۲/۰	۲۷۶۵
۳۶۸	۱۳/۴	۱۲/۸	۲۹۶۲
۴۲۵	۱۵/۶	۱۴/۸	۳۴۵۷
			۳۵۰۰

۱- پیشنهاد می‌گردد برای لوله‌های بلندتر از ۶ متر مقدار A_{min} بزرگتر از مقدار ارائه شده در جدول در نظر گرفته شود .

۲- مقدار حداقل متوسط قطر داخلی ، d_{m,min} ، یک اتصال نباید کمتر از ۹۸ درصد مقدار حداقل متوسط قطر داخلی لوله‌ای که اتصال برای آن طراحی شده باشد یا باید با مقادیر مشخص شده در جدول ۳ ، که مقادیر بزرگتری هستند ، تطابق داشته باشد .

۷-۱-۳-۲-۱-۷ قطر داخلی مادگی

حداقل قطر داخلی مادگی ، باید برابر با حداکثر قطر خارجی لوله باشد که توسط تولید کننده مشخص می گردد .

حداکثر مقدار رواداری مجاز می باید بر اساس جدول ۴ باشد .

جدول ۴- حداکثر مقدار رواداری مجاز

حداکثر (رواداری مجاز) بین حداقل قطر خارجی لوله و حداقل قطر داخلی مادگی (میلی متر)	قطر خارجی لوله (میلی متر)
-۱	$d_e \leq 200$
-۲	$200 \leq d_e < 400$
-۳/۰	$400 \leq d_e < 650$
-۵	$650 \leq d_e < 800$
-۶/۵	$800 \leq d_e < 1000$
-۹	≥ 1000

۷-۱-۴-۱-۷ قطرها و ابعاد اتصال در نرگی و مادگی

۷-۱-۴-۱-۱ اتصال هایی که در آن ها واشر لاستیکی (الاستومری) در مادگی قرار می گیرند

برای لوله های نوع B ، الزامات تعیین شده برای ابعاد مادگی ، A_{min} ، که در جدول ۳ مشخص شده باید برقرار باشد .

برای لوله های نوع B با ID/DN بزرگتر از ۶۰۰ که برای کاربردهای خاص طراحی شده اند ، A_{min}

می توانند از مقدار مشخص شده در جدول کوچکتر باشد ؛ در هر حال این مقدار باید کمتر از ۸۵

میلی متر باشد در این صورت می باید عبارت (مادگی کوتاه^۱) بر روی لوله درج گردد (جدول ۱۵ را ببینید) .

۷-۱-۴-۲ اتصال هایی که در آن ها واشر لاستیکی (الاستومری) در مادگی قرار می گیرند

در این نوع اتصالات نیز مقدار A_{min} نرگی باید با جدول ۳ مطابقت داشته باشد .
برای لوله های نوع B با ID/DN بزرگتر از ۶۰۰ که برای طرح های خاص و بنا بر درخواست خریدار طراحی شده اند ، A_{min} می تواند از مقدار مشخص شده در جدول کوتاه تر باشد ؛ در هر حال این مقدار نباید کمتر از ۸۵ میلی متر باشد . در این صورت می باید عبارت " مادگی کوتاه " بر روی لوله درج گردد (جدول ۱۵ را ببینید) .

$$L_{1,min} = A_{min} + F$$

که در این رابطه F بیانگر فاصله بین انتهای نرگی و ابتدای واشر می باشد ، شکل ۲ را ملاحظه نمایید .

یادآوری- در صورتی که قرار دادن واشر حلقوی به چند صورت ممکن باشد ، باید محل مناسب قرار گیری واشر توسط تولید کننده مشخص گردد .

۵-۱-۷ ضخامت دیواره ها

۷-۱-۵-۱ ضخامت دیواره لوله ها ، نرگی های لوله و اتصالات

در صورتی که طرح نرگی و لوله یکسان باشد ، ضخامت دیواره لایه داخلی (e4 و e5) لوله ها و نرگی ها باید با مقادیر داده شده در جدول ۳ مطابقت داشته باشند (شکل های ۱ ، ۲ و ۳ زا ببینید) .
در مورد نرگی های ساده تک جداره ، ضخامت دیواره e ، باید با اندازه های داده شده در جدول ۵ مطابقت داشته باشد . مقادیر مورد نظر باید تا دومین رقم اعشار محاسبه شده و به بزرگترین ۰/۱ میلی متر بعدی گرد شوند .

جدول ۵- مدادل ضخامت لازم برای دیواره نرگی های ساده تک مداده

مدادل ضخامت دیواره (میلی متر)	قطر فارجی (میلی متر)	نوع ماده
e_{min} اما نه کمتر از $\frac{4}{33} de$	$d_e \leq 500$	پلی اتیلن
$\frac{15}{2}$	$d_e > 500$	

۴-۵-۱-۷ ضخامت دیواره مادگی

۱-۴-۵-۱-۷ کلیات

علاوه بر لزوم رعایت حداقل ضخامت دیواره برای مادگی ها و نرگی ها ، مجموع سفتی حلقوی نرگی و مادگی حداقل باید برابر سفتی حلقوی لوله باشد .

برای انجام آزمایش سفتی حلقوی ، استفاده از طول های صاف و مستقیم جدا شده از مادگی ها و نرگی ها کافی می باشد ، حتی اگر این طول ها با طول تعیین شده در این استاندارد مطابقت نداشته باشند .

۲-۴-۵-۷ ضخامت دیواره مادگی ها که در انتهای لوله اکسترود شده ، توسط گرما شکل داده می شوند

در مواردی که یک مادگی از طریق شکل دهی حرارتی بر روی لوله یا بخشی از لوله اکسترود شده ، شکل داده می شود ، مقدار کاهش ضخامت دیواره ها ، e_5 ، e_4 ، e_2 ، e ، تا 85 درصد و e_3 تا 75 درصد ضخامت دیواره لوله که توسط تولید کننده مشخص گردیده است مجاز می باشد .

۳-۴-۵-۷ ضخامت دیواره سایر مادگی ها با دیواره ساختمند و سفتی ملقوی بزرگتر یا مساوی 14 کیلو نیوتون

بر متر مربع

در مورد مادگی های با دیوار ساختمند ، ضخامت دیوار e_4 و e_5 باید با الزامات ارایه شده در جدول ۳ مطابقت داشته باشند .

۴-۴-۵-۷ ضخامت دیواره مادگی ها با دیواره ساختمند و سفتی ملقوی کمتر از 14 کیلو نیوتون بر متر مربع

ضخامت دیوار داخلی این مادگی باید با توجه به جدول ۳ ، حداقل به میزان $1/5$ برابر e_4 باشد .

۵-۴-۵-۷ ضخامت دیواره اتصالات ساخته شده به روش قالب گیری تزیینی

حداقل ضخامت دیواره در بدنه اتصالات تزیینی نوع B ($e_{4,min}$) برای قطر داخلی کوچکتر یا مساوی $ID\ 300$ DN / $DN\ 200$ میلی متر باشد ، و برای اندازه های بزرگتر باید با الزامات $e_{4,min}$ که در جدول ۳ داده شده مطابقت داشته باشد .

ارتفاع بدنه e_c ، اتصالات تزیینی با DN / OD حداکثر 200 میلی متر و لوله های سری DN / ID قطر خارجی واقعی حداکثر 200 میلی متر ، باید حداقل با e_{min} منظور شده تحت سری S12,5 مطابق استاندارد بند ۲۱-۲ باشد .

در مورد اتصالات سری ID محاسبه بر مبنای قطر خارجی واقعی لوله متناظر انجام می گیرد .
ابعاد مادگی (سوکت) و نرگی (اسپیگت) باید ، بنا به مورد ، با بند ۱-۵-۱-۷ مطابقت داشته باشد .

۶-۴-۵-۷ ضخامت دیواره اتصالات ساخته شده به روش قالب گیری پروفشنال

حداقل ضخامت دیواره اتصالات ساخته شده به روش قالب گیری چرخشی ، $e_{4,min}$ ، باید $1/25$ برابر مقدار مشخص شده برای اتصالات تزیینی باشد (نتیجه با دقت $1/40$ میلی متر گرد شود) .
در صورتی که یک اتصال ساخته شده به روش قالب گیری تزیینی دارای نرگی و یا مادگی ساده تک جداره باشد ، مقدار حداقل ضخامت دیواره لازم e_1 و e_3 باید مقدار به دست آمده در بند ۱-۷-۵ باشد .

۶-۴-۵-۸ ضخامت دیواره اتصالات دست ساز

ضخامت دیواره اتصالات دست ساز ساخته شده از قطعات لوله باید با الزامات همان نوع لوله مورد استفاده مطابقت داشته باشد .

کاهش ضخامت دیواره ناشی از فرآیند ساخت قطعه بالاماتع است به شرح آن که الزامات مربوط به سفتی حلقوی قطعه که در بند ۱-۹ آمده است تامین گردد .

ابعاد نرگی و مادگی باید با موارد مندرج در بندهای ۱-۵-۷ مطابقت داشته باشد.

۲-۷ انواع اتصالات

لیست انواع اتصالاتی که تحت پوشش این استاندارد قرار می‌گیرند، در بند ۸ از قسمت اول این استاندارد ارائه گردیده است.

۸ فصوصیات فیزیکی

۱-۸ فصوصیات فیزیکی لوله های پلی اتیلن

خصوصیات فیزیکی لوله براساس روش‌ها و پارامترهای ارائه شده در جدول ۶، باید با الزامات مندرج در جدول مذکور مطابقت داشته باشد.

جدول ۶- فصوصیات فیزیکی لوله های پلی اتیلن

روش آزمون	پارامترهای آزمون	الزامات	ویژگی
مطابق با استاندارد ۲۷-۲	دما (110 ± 2 دقیقه 30 دقیقه 60) زمان زمان نگه داری برای: $e \leq 8 \text{ mm}$ $e > 8 \text{ mm}$	همچنوع لایه شدن ترک و حباب روی سطح لوله مشاهده نشود.	مقاومت در برابر حرارت (آزمایش آون)

۱- برای ضخامت دیواره (e) حداقل مقدار اندازه گیری شده ضخامت دیواره لوله باید اتخاذ شود.

۲-۸ فصوصیات فیزیکی اتصالات پلی اتیلن

خصوصیات فیزیکی اتصالات باید با مقادیر مندرج در جدول ۷ مطابقت داشته باشد.

جدول ۷- فضوصیات فیزیکی قطعات تزریقی پلی اتیلنی

(روش آزمون)	پارامترهای آزمون		الزامات	ویژگی
مطابق با استاندارد بند ۲۶-۲ در هوای	(۱۱۰ ± ۲)	دمای آزمون (درجه سلسیوس) زمان حرارت دهی ≥ 3 میلی متر	۳	مقاومت در برابر حرارت ^۱
	۱۵ دقیقه	$e \leq 10$ میلی متر		
	۳۰ دقیقه	$10 < e \leq 20$ میلی متر		
	۶۰ دقیقه	$e > 20$ میلی متر		

۱- فقط برای اتصالات قالب گیری تزریقی و قطعات تزریقی مورد استفاده در اتصالات غیر قالبی .
 ۲- عمق ترک ها ، محل های پوسته شده و تاول ها نباید بیش از ۲۰ درصد ضخامت دیواره اطراف محل (های) تزریق باشد . هیچ قسمتی از خط جوش نباید بیش از ۲۰ درصد ضخامت دیواره باز باشد .
 ۳- برای ضخامت دیواره (e) حداقل مقدار اندازه گیری شده ضخامت دیواره اتصال ، بدون احتساب e_c ، باید اتخاذ شود .

۹ فضوصیات مکانیکی

۱-۹ فضوصیات مکانیکی لوله های پلی اتیلنی

مشخصات فیزیکی لوله بر اساس روش ها و پارامترهای ارائه شده در جدول ۸ ، باید با الزامات جدول مذکور مطابقت داشته باشد .

لوله ها باید مطابق با استاندارد بند ۲-۲۳ ، در جدول زیر با یکی از رده های سفتی حلقوی اسمی (SN) مطابقت داشته باشند :

جدول ۸- رده سفتی حلقوی اسمی لوله

سفتی حلقوی اسمی لوله (کیلو نیوتن بر متر مربع)	قطر داخلی (میلی متر)
SN4 , SN8 OR SN16	$DN \leq 500$
SN2 , SN4 , SN8 OR SN16	$DN > 500$

و یا این که مطابق با استاندارد بند ۲-۱۰ با یکی از رده های سفتی حلقوی (SR₂₄) ارایه شده در

جدول زیر مطابقت داشته باشند :

جدول ۹- رده سفتی حلقوی لوله

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	سری لوله
SR125	SR63	SR31/5	SR16	SR8	SR4	SR2	رده سفتی حلقوی لوله (کیلو نیوتن بر متر مریع)

یادآوری- چنان چه مقدار حداقل سفتی حلقوی تضمین شده توسط تولید کنندگان بین مقادیر SN یا SR فوق الذکر باشد ، چنین لوله هایی می باید بر مبنای رده سفتی حلقوی و یا سری کوچکتر قبلی نشانه گذاری و طبقه بندی گردند .

جدول ۱۰- مشخصات مکانیکی لوله ها

دوش آزمون	پارامترهای آزمون	الزامات	مشخصه
	مطابق با استاندارد بند ۲-۲۳ یا مطابق با استاندارد بند ۲-۱۰	بزرگتر یا مساوی با رده سفتی حلقوی مورد نظر	سفتی حلقوی
مطابق با استاندارد بند ۱۳-۲	دمای آزمون (± 1 صفر) درجه سلسیوس عامل تنظیم دما نوع عامل ضربه وزن عامل ضربه برای: ۰/۰ کیلوگرم ۰/۸ کیلوگرم ۱/۰ کیلوگرم ۱/۶ کیلوگرم ۲/۰ کیلوگرم ۲/۵ کیلوگرم ۳/۲ کیلوگرم ۱۶۰۰ میلی متر	$TIR \leq 10$ $d_{em,min} \leq 100$ $100 < d_{em,min} \leq 125$ $125 < d_{em,min} \leq 160$ $160 < d_{em,min} \leq 200$ $200 < d_{em,min} \leq 250$ $250 < d_{em,min} \leq 315$ $315 < d_{em,min} :$ ارتفاع سقوط عامل ضربه برای ^۱ $d_{em,min} \leq 110$	استحکام ضربه ای در صفر درجه سلسیوس

	$d_{em} > 110$		
مطابق با استاندارد بند ۱۷-۲	<p>d_{em} درصد ۳۰ شامل حداقل ۵ گام پروفیل در صورت وجود .</p> <p>خط قالب نسبت به صفحه فوچانی در زاویه صفر ، ۴۵ و ۹۰ درجه قرار داشته باشند .</p>	<p>طول انحراف آزمون مورد آزمایش</p> <p>وضعیت آزمونه مورد آزمایش</p>	<p>مطابق ۱-۹</p> <p>انعطاف پذیری حلقوی</p>
	مطابق با استاندارد بند ۲۲-۲	کمتر یا مساوی ۴ برای ۲ سال از طریق برون یا بلن	نسبت خرش برای پلی اتیلن
مطابق با استاندارد بند ۱۸-۲	۱۵ میلی متر در دقیقه	سرعت حرکت	استحکام کششی خط جوش ۲

۱- به $d_{em,min}$ مشخص شده مراجعه نمایید .
۲- تنها برای لوله های تولید شده با روش مارپیچ (کر تیوب)

۱-۱-۹ انعطاف پذیری حلقوی

وقتی لوله طبق روش و پارامترهای ارایه شده در جدول ۱۰ تحت آزمون قرار گرفته و وضعیت ظاهری

آن با چشم غیر مسلح بررسی گردید :

الف- هیچ کاهشی در نیروی اندازه گیری شده نباید مشاهده شود .

ب- هیچ گونه ترک خوردنگی در قسمت های مختلف لوله مشاهده نگردد . در مورد لوله های

کر- تیوب ، ترک های ایجاد شده ناشی از بریدن نمونه ، در صورتی که کمتر از ۰/۰۷۵ قطر لوله بر

حسب میلی متر و یا ۷۵ میلی متر باشد ، به عنوان نقیصه منظور نمی گردد .

پ- هیچ گونه لایه ای شدن ، به استثنای لایه ای شدن احتمالی در نواحی انتهایی نمونه لوله تحت آزمون نباید اتفاق بیفند .

ت- هیچ گونه گسینختگی در قطعه نباید مشاهده شود .

ث- هیچ نوع کمانش دائمی و فرو رفتگی در هیچ قسمت لوله نباید مشاهده شود .

۱۳-۹ استمکام کششی فط موش

حداقل نیروی کششی لازم برای خط جوش لوله باید با جدول ۱۱ مطابقت داشته باشد.

جدول ۱۱- حداقل نیروی کششی درز لوله

حداقل نیروی کششی (نیوتن)	اندازه اسمی DN/ ID
۳۸۰	$DN \leq ۳۵۰$
۵۱۰	$۴۰۰ \leq DN \leq ۵۰۰$
۷۶۰	$۴۰۰ \leq DN \leq ۷۰۰$
۱۰۲۰	$DN \geq ۸۰۰$

۱۳-۹ دیگر الزامات

لوله هایی که نصب آن ها در مناطقی با دمای زیر ۱۰- درجه سلسیوس انجام می شود ، باید با الزامات آزمون ضربه (روش پلکانی) که در جدول ۱۲ آمده مطابقت داشته باشند .

چنین لوله هایی در صورت مطابقت با جدول ۱۲ با یک علامت کریستال یخ (*) نشانه گذاری خواهند شد .

جدول ۱۲- آزمون ضربه برای تشفیض عملکرد لوله ها در آب و هوای سرد

روش آزمون	پارامترهای آزمون	الزامات	ویژگی	
مطابق با استاندارد BEND ۱۶-۲	10 ± 1 - درجه سلسیوس d_{90} ۴/۰ کیلوگرم ۵/۰ کیلوگرم ۶/۲۵ کیلوگرم	دمای آزمایش نوع عامل ضربه وزن عامل ضربه برای : $d_{em,min} \leq ۱۱۰$ $110 < d_{em,min} \leq ۱۲۵$ $125 < d_{em,min} \leq ۱۶۰$	$H_{50} \geq 1000\text{mm}$ هیچ شکستگی در کمتر از ۵۰۰ میلی متر مشاهده نشود	مقاومت در برابر ضربه در ۱۰- درجه سلسیوس * روش پلکانی

	۸/۰ کیلوگرم	$160 < d_{em,min} \leq 200$	
	۱۰/۰ کیلوگرم	$200 < d_{em,min} \leq 225$	
	۱۲/۵ کیلوگرم	$225 < d_{em,min}$	

۲-۹ فصوصیات مکانیکی اتصالات

۲-۹-۱ فصوصیات مکانیکی اتصالات مکانیکی

خصوصیات مکانیکی این گونه اتصالات بر اساس روش ها و پارامترهای ارایه شده در جدول ۱۳، باید با الزامات جدول مذکور مطابقت داشته باشد.

اتصالات باید بر اساس روش آزمون آستاندارد بند ۲۳-۲ ارایه شده در جدول ۸ با بکی از رده های سفتی حلقوی اسمی (SN) مطابقت داشته باشند.

جدول ۱۴- فصوصیات مکانیکی اتصالات

(روش آزمون	پارامترهای آزمون	الزامات	مشخصه
	مطابق با استاندارد بند ۲۸-۲	بزرگتر یا مساوی با رده سفتی حلقوی	سفتی حلقوی
مطابق استاندارد بند ۱۹-۲	صفر درجه سلسیوس ارتفاع برای سقوط : $de \leq 125$ ۱۰۰۰ میلی متر : $de > 125$ ۵۰۰ میلی متر دهانه نرگی محل ضربه	دمای آزمایش مشاهده نشود؛ هیچ ترکی در دیواره ها مشاهده نشود؛ اجزای از جا خارج شده واشر آب بندی را باید بتوان با دست در جای خود قرار داد.	هیچ ضربه
مطابق استاندارد بند ۲۰-۲	یا ۱۵ دقیقه مدت آزمایش حداقل گشتاور برای : : $de \leq 125$ $0/15 (DN)_2 * 10^{-3} kNm$: $de > 125$ $0/01 (DN) kNm$	هیچ شکافتگی ، ترک خوردگی ، جدا شدگی و یا نشستی مشاهده نشود	استحکام مکانیکی یا انعطاف پذیری ^۱

١٧٠ میلی متر	حداقل جایه جایی	
۱- فقط برای اتصالات پلی اتیلنی دست ساز ساخته شده از بیش از یک قطعه (حلقه نگه دارنده واشر یک قطعه محسوب نمی شود) و یا مواردی که حداقل ضخامت دیواره بدنه ، $e_{4,min}$ کمتر از $0/9$ قطر بر ۳۳ باشد .		

۱۵ الزامات عملکردی

ویژگی های مجموعه لوله و اتصالات باید با الزامات جدول ۱۴ مطابقت داشته باشد .

جدول ۱۴- الزامات عملکردی

روش آزمون	پارامترهای آزمون	الزامات	ویژگی
مطابق با استاندارد ۲۴-۲ بند B وضعیت	(23 ± 2) درجه سلسیوس ۱۰ درصد ۵ درصد	دما تغییر شکل نرگی تغییر شکل مادگی	آب بندی واشر لاستیکی وضعیت B
	۰/۰۵ بار	فشار آب	
	۰/۵ بار	فشار آب	
	۰/۳-۰ بار	فشار هوا	$0/27 \geq$
مطابق با استاندارد ۲۴-۲ بند C وضعیت	(23 ± 2) درجه سلسیوس ۲ درجه ۱/۵ درجه ۱ درجه	دما تغییر شکل اتصال در $de \leq 315$ $315 < de \leq 630$ $630 < de$	آب بندی واشر لاستیکی وضعیت C
	۰/۰۵ بار	فشار آب	
	۰/۵ بار	فشار آب	
	۰/۳-۰ بار	فشار هوا	$0/27 \geq$
برای $d_{im} \leq 160 \text{ mm}$: مطابق با مطابق با استاندارد بند ۲-۲		۱	مقاومت در برابر نوسانات دمایی هم زمان با بار
روش A			

برای $d_{im} > 160$ mm : مطابق با استاندارد بند ۲-۲ روش B			گذاری خارجی ^۲
باید مطابق استاندارد بند ۱۵-۲ باشد چیدمان ب از شکل ۲			نوسانات دمایی بالا ^۳
مطابق با استاندارد بند ۲۵-۲	(23 ± 2) درجه سلسیوس	دما آزمایش	بدون نشت فشار آب بندی : مقدار برون یابی شده به ۱۰۰ سال مساوی یا بزرگتر از ۱/۵ بار عملکرد بلند مدت واشرهای ترموپلاستیک الاستومر (TPE)
مطابق با استاندارد بند ۱۴-۲	۰/۵ بار یک دقیقه	فشار آب مدت	بدون نشت آب بندی ^۴

ادامه جدول ۱۱- الزامات عملکردی

روش آزمون	پارامترهای آزمون	الزامات	ویژگی
مطابق با استاندارد بند ۱۸-۲	مطابق جدول ۱۱	حداقل نیروی کششی	آزمون کشنش انواع اتصالات جوشی و ذوبی ^۵ شکستگی در اتصال ها مشاهده نشود .
۱- الزامات زیر مورد توجه قرار می گیرند :			
کوچکتر یا مساوی ۹ درصد	تغییر شکل عمودی :		
کوچکتر یا مساوی ۳ میلی متر	انحراف در یکنواختی سطحی بخش پایین :		
بزرگتر یا مساوی ۸۰ درصد مقدار اولیه	شعاع بخش پایین :		
کوچکتر یا مساوی ۲۰ درصد ضخامت دیواره	باز بودن خط جوش :		
هیچ گونه نشتی مجاز نیست	آب بندی در فشار ۰/۳۵ بار و به مدت ۱۵ دقیقه :		
۲- فقط برای قطعات منطبق با این استاندارد با $DN/ID \leq 300$			
۳- فقط برای قطعات منطبق با این استاندارد با $DN/ID \leq 180$			
۴- فقط برای اتصالات دست ساز با پیش از یک جزء . قطعه نگهدارنده واشر آب بند ، جزیی از واشر به شمار می رود .			
۵- این آزمون برای تمام لوله ها و اتصالاتی شبکه که از طریق ذوب یا جوش به هم متصل شده اند قابل اعمال می باشد . قطعاتی که آزمایش روی آنها انجام گیرد باید به صورت طولی بریده شوند و شامل محل اتصال و به اندازه ای باشد که به راحتی در دستگاه آزمایش کششی قرار گیرد .			

نشانه گذاری

۱۱

کلیات

۱-۱۱

الزامات مندرج در قسمت اول این استاندارد در این قسمت نیز باید اعمال گردد.

حداقل نشانه گذاری های لازم

۲-۱۱

لوله ها

۱-۲-۱۱

لوله ها باید به ازای هر ۲ متر یک بار نشانه گذاری شوند. هر شاخه لوله کوتاهتر از ۴ متر، باید حداقل یک نشانه داشته باشد. حداقل نشانه گذاری های لازم برای لوله ها باید با مندرجات جدول ۱۵ مطابقت داشته باشد.

جدول ۱۵- حداقل نیازهای نشانه گذاری لازم برای لوله ها

(وشن نشانه گذاری	نشانه	موارد		
به بند ۱ از قسمت اول این استاندارد مراجعه شود.	—	شماره استاندارد ملی		
	DN/ID OD	سری قطر ، اندازه اسمی / حداقل قطر داخلی تضمینی برای : اندازه سری (DN/ID) قطر خارجی		
	XXX	نام تولید کننده و / یا علامت تجاری		
	SN8 یا SR ₂₄	رده سفتی حلقوی		
	PE63 PE80 PE100	مواد		
		اطلاعات تولید کننده		
	* ^۳ (کربستال برف)	مقاومت در برابر ضربه -۱۰ درجه سلسیوس		
	مادگی کوتاه	نوع اتصال ^۳		
	۱- به صورت ارقام واضح و یا کدی که بتوان به راحتی موارد زیر را از آن استخراج نمود :			
- سال و ماه تولید				
- محل تولید ؛ در صورت تولید محصول در محل های مختلف در داخل و یا خارج از کشور				
۲- این نشانه گذاری مخصوص لوله هایی است که در دمای -۱۰ درجه سلسیوس تحت آزمون ضربه قرار گرفته اند .				

جدول ۱۰ را ببینید.

۳- این نشانه گذاری تنها مخصوص لوله‌ها با مادگی کوتاه ، مطابق با بندهای ۱-۷-۴-۱ و ۲-۴-۱-۷ در قسمت سوم این استاندارد می‌باشد.

۲-۲-۱۱ اتصالات

حداقل نشانه گذاری‌های لازم برای اتصالات باید شامل موارد ذکر شده در جدول ۱۶ باشد.

۳-۱۱ نشانه گذاری اضافی

۳-۱۱-۱ مطالب کلی

در صورتی که مشخصات لوله‌ها و اتصالات منطبق با این استاندارد با استانداردهای دیگر نیز مطابقت داشته باشند ، نشانه‌های ضروری آن استانداردهای را هم می‌توان حک نمود.

جدول ۱۶ - حداقل نشانه گذاری‌های لازم برای اتصالات

کد فوایدی	مارک یا علایم	موارد
به بند ۱ از قسمت اول این استاندارد مراجعه شود .	—	شماره استاندارد ملی
	DN/ID OD	سری قطر ، اندازه اسمی / حداقل قطر داخلی تضمینی برای : اندازه سری (DN/ID) قطر خارجی
	XXX	نام تولید کننده و / یا علامت تجاری
	مثلث ۴۵ درجه	زاویه اسمی
	SN8 یا SR ₂₄	رده سفتی حلقوی
	PE63/ 80/ 100	مواد
	۱	اطلاعات تولید کننده

۱- به صورت ارقام واضح و یا کدی که بتوان به راحتی موارد زیر را از آن استخراج نمود :

- سال و ماه تولید

- محل تولید ؟ در صورت تولید محصول در محل‌های مختلف در داخل و یا خارج از کشور

۱۱-۳-۲ تایید لوله ها و اتصالات از طرف سازمان بازرگانی

تایید شخص ثالث برای لوله ها و اتصالات منطبق با این استاندارد را می توان در نشانه گذاری منظور نمود . در صورت درخواست مصرف کننده برای کنترل لوله و یا اتصالات توسط یک سازمان بازرگانی جدایی ، آن سازمان می تواند در صورت تایید محصول ، علایم بازرگانی خود را بر روی محصولات فوق به صورت برچسب ، نصب نماید .

ICS: 83.080

صفحه : ۲۰
