

ISIRI

9119

1st. Edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

استاندارد ملی ایران

۹۱۱۹

چاپ اول

پلاستیک ها – لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی
پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U) – مورد مصرف
در تخلیه فاضلاب ساختمان – ویژگی ها

Plastics – Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) pipe, fittings and piping systems for
soil and waste discharge within the building
structure – Specifications

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می باشد .

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه ، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی ، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می گیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی ، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد . پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود .

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد . بدین ترتیب استانداردهای ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره « ۵ » تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می گردد به تصویب رسیده باشد .

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد می باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور ، از آخرین پیشرفتهای علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید .

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید . مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید .

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره ، آموزش ، بازرگانی ، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم ، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید . ترویج سیستم بین المللی یکها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد .

 نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

دفتر مرکزی : تهران - ضلع جنوبی میدان ونک - صندوق پستی : ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

 تلفن مؤسسه در کرج: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸

 تلفن مؤسسه در تهران: ۰۲۱-۸۸۷۹۴۶۱-۵

 دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ - تهران ۰۲۱-۸۸۸۷۰۸۰-۸۸۸۷۱۰۳

 بخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵ دورنگار: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵

 پیام نگار: Standard @ isiri.or.ir

 بهاء: ۵۰۰۰ ریال

-  **Headquarters:** Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran
- P.O.Box :** 31585-163 Karaj - IRAN
-  **Tel (Karaj):** 0098 (261) 2806031-8
-  **Fax (Karaj):** 0098 (261) 2808114
- Central Office:** Southern corner of Vanak square, Tehran
- P.O.Box :** 14155-6139 Tehran-IRAN
-  **Tel (Tehran):** 0098 21 8879461-5
-  **Fax (Tehran):** 0098 21 8887080, 8887103
-  **Email:** Standard @ isiri.or.ir
-  **Price:** 5000 RLS

کمیسیون استاندارد «پلاستیک‌ها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی‌وینیل کلرید سفت (PVC-U) - مود مصرف در تخلیه فاضلاب سافتمن - ویرگی‌ها»

سمت یا نمایندگی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

(ائیس)

معصومی ، محسن

(دکترای مهندسی پلیمر)

اعضا

دانشگاه الزهراء (س)

حقيقی نسب ، منیژه

(دکترای مدیریت)

شرکت داراکار

خراسانی ، عطا

(لیسانس مهندسی صنایع)

شرکت پلی سازان

ساروی ، کامبیز

(لیسانس مهندسی کامپیوتر)

شرکت پولیکا نوین

سلیمانی ، هایده

(فوق لیسانس مهندسی شیمی)

انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی

عباس زاده ، معصومه

(لیسانس شیمی کاربردی)

شرکت کیمیاران

غیاثی ، مهشید

(فوق لیسانس مهندسی شیمی نساجی)

غیاثی ، مجید

(لیسانس مهندسی کامپیوتر)

شرکت وینوپلاستیک

فاروقی ، آرمان

(لیسانس مهندسی صنایع)

شرکت اورامان غرب

فانی یزدی ، فروزنده سادات

(لیسانس مهندسی شیمی)

کت پلیمر طوس

کاوه ، کمال

(لیسانس مهندسی برق)

شرکت پلیمر گلپایگان

کرباسی زاده ، مصطفی

(دیپلم فنی)

شرکت نوین پلاستیک

متولیان ، عباسعلی

(لیسانس مهندسی تأسیسات)

شرکت یزدپولیکا

دیبر

مقامی ، محمد تقی

(فوق لیسانس شیمی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فهرست مذکورهات صفحه

ب پیش گفتار
۱ ۱ - هدف
۱ ۲ - دامنه کاربرد
۲ ۳ - مراجع الزامی
۵ ۴ - تعاریف و اصطلاحات
۸ ۵ - مواد اولیه
۹ ۶ - مشخصات عمومی
۹ ۷ - مشخصات هندسی
۲۸ ۸ - مشخصات مکانیکی
۳۱ ۹ - مشخصات فیزیکی
۳۳ ۱۰ - الزامات کارآیی
۳۵ ۱۱ - الزامات برای حوزه کاربرد D
۳۶ ۱۲ - واشرهای آب بند
۳۶ ۱۳ - چسب ها
۳۷ ۱۴ - استفاده از مواد دست دوم
۳۸ ۱۵ - نشانه گذاری

پیش گفتار

استاندارد « پلاستیک‌ها - لوله ، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان - ویژگی‌ها » که پیش‌نویس آن توسط کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده و درچهار صد و سی و هشتادین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۸۶/۳/۸ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین‌المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفت‌های هماهنگی ایجاد شود.

این استاندارد جایگزین استاندارد ۲۴۰۹ شده و استاندارد قبلی باطل اعلام می‌شود.
منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :

1 – DIN EN 1329-1: 1999 – Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), Part 1 : Specifications for pipes, fittings and the system

پلاستیک‌ها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت

(PVC-U) - مورد مصرف در تغذیه فاضلاب ساختمان - ویژگی‌ها

۱ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های لوله‌ها ، اتصالات پلی وینیل کلرید سخت و نیز سیستم‌های لوله کشی آن‌ها ، در زمینه تخلیه آب و فاضلاب (دماهی بالا و پایین) در داخل ساختمان‌ها (با علامت B) و سیستم‌های تخلیه آب و فاضلاب برای داخل ساختمان‌ها و نیز در محدوده ساختمان به صورت مدفون در خاک (با علامت BD) می‌باشد .

در این استاندارد ، شرایط آزمون مورد اشاره در روش‌های آزمون نیز مشخص می‌شوند.

۲ دامنه کاربرد

این استاندارد ، طیف وسیعی از اندازه‌های لوله‌ها و اتصالات را در بر گرفته ، و توصیه‌هایی در ارتباط با رنگ ارایه می‌نماید.

یادآوری ۱ - انتخاب مناسب این ویژگی‌ها با در نظر گرفتن الزامات خاص آنها و نیز هر نوع مقررات ملی و تکنیک‌های نصب مرتبط، بر عهده خریدار است.

این استاندارد ، الزامات K-value را برای مواد اولیه در بر نمی‌گیرد.
این استاندارد ، برای لوله‌ها و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت ، اتصال آن‌ها با هم ، و نیز اتصال آن‌ها با سایر اجزاء پلاستیکی (با علامتهاهی BD و B) که در موارد زیر استفاده می‌شوند ، کاربرد دارد :

الف) سیستم لوله کشی تخلیه آب و فاضلاب برای انتقال فاضلاب‌های خانگی (دماهی بالا و پایین)؛

- ب) سیستم لوله کشی تهویه (هواکش) که همراه با بند الف بکار می‌رود؛
پ) سیستم لوله کشی تخلیه آب باران در محدوده بنای ساختمان.

این استاندارد برای لوله‌ها و اتصالات، با علامت B، که فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان در نظر گرفته شده اند و همچنین برای لوله‌ها و اتصالات، با علامت BD، که به منظور استفاده در داخل ساختمان و نیز در محدوده بنای ساختمان به صورت زیرکار در نظر گرفته شده‌اند، کاربرد دارد.

یادآوری ۲ - برای استفاده مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان، فقط اجزائی (با علامت BD) با قطرهای خارجی اسمی بزرگتر یا مساوی با ۷۵ میلی‌متر استفاده می‌شود.

یادآوری ۳ - برای کاربردهای روکار، بسته به شرایط اقلیمی، الزامات اضافی مورد توافق تولیدکننده و کاربر قرار می‌گیرد.

یادآوری ۴ - اجزاء منطبق با سایر استانداردهای سیستم‌های لوله کشی پلاستیکی می‌تواند با لوله‌ها و اتصالات این استاندارد استفاده شود؛ مشروط بر آنکه با الزامات ابعاد اتصال و نیز الزامات کارکردی داده شده در این استاندارد مطابقت داشته باشد.

۱۳ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ یا تجدیدنظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر

را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدیدنظر، آخرين چاپ و/ یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده که موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربران این استاندارد الزامی است :

۱-۳ استاندارد ملی ایران ۲۴۱۲ : سال ۱۳۶۳ روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیکی

۲-۳ استاندارد ملی ایران ۲۴۱۴ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله و اتصالات گرما نرم- تعیین
دمای نرمی ویکات- روش آزمون

۳-۳ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۵-۴ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده
در آبرسانی- اندازه گیری مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله در برابر فشار داخلی روش آزمون

۴-۳ استاندارد ملی ایران ۷۶۷۱ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های گرما نرم- اندازه گیری
برگشت طولی- روش آزمون

3-5 EN 580:1994, Plastics piping systems – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes – Test method for resistance to dichloromethane at a specified temperature (DCMT).

3-6 EN 681-1:1996, Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications – Part 1 : Vulcanized rubber.

3-7 EN 681-2:1996, Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications – Part 2 : Thermoplastic elastomer.

3-8 EN 744:1995, Plastics piping and ducting systems – Thermoplastics pipes – Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method.

3-9 EN 763: Plastics piping systems – Injection-moulded thermoplastics fittings – Test method for visually assessing effects of heating.

3-10 EN 1053:1995, Plastics piping systems – Thermoplastics piping systems for non-pressure applications – Test method for watertightness.

3-11 EN 1054:1995, Plastics piping systems – Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge– Test method for airtightness.

- 3-12 EN 1055:1996, Plastics piping systems – Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge inside buildings– Test method for resistance to elevated temperature cycling.
- 3-13 EN 1277:1996, Plastics piping systems – Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications – Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints.
- 3-14 EN 1401-1:1998, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and swerage – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) – Part 1 : Specifications for pipes, fittings and the system.
- 3-15 EN 1411:1996, Plastics piping and ducting systems – Thermoplastics pipes – Determination of resistance to external blows by the staircase method.
- 3-16 EN 1905:1998, Plastics piping systems –Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes, fittings and material – Method for assessment of the PVC content based on total chlorine content.
- 3-17 prEN 1989 :1995, Thermoplastics piping and ducting systems – Joints for buried non-pressure applications – Test method for long-term sealing performance of joints with thermoplastics elastomer (TPE) seals by estimating the sealing pressure.
- 3-18 prEN 1329-2:1996, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) – Part 2 : Guidance for the assessment of conformity.
- 3-19 EN 10204: 1994, Metallic products – Types of inspection documents.
- 3-20 ISO 472:1999, Plastics - Vocabulary.
- 3-21 ISO 1043-1:2001, Plastics – Symbols – Part 1 : Basic polymers and their special characteristics.

۱۴ تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد اصطلاحات یا واژه‌ها با تعاریف زیر به کار می‌روند :

۱-۱۴ تعاریف

علاوه بر تعاریف زیر ، تعاریف ارایه شده در استانداردهای بند ۲۰-۳ و ۲۱-۳ نیز به کار می‌رود.

۱-۱-۱ کد حوزه کاربرد

کدی که در نشانه گذاری لوله‌ها و اتصالات استفاده می‌شود ، نشانگر حوزه کاربردی است که برای آن‌ها به شرح زیر در نظر گرفته شده است.

B : کد حوزه کاربرد برای اجزاء در نظر گرفته شده برای استفاده در روکار داخل ساختمان ،
یا برای اجزاء بیرون ساختمان که به دیوار نصب می‌شوند ، می‌باشد.

D : کد حوزه کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر ، از ساختمان ، جایی که لوله‌ها و اتصالات در زمین دفن شده‌اند و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می‌شوند.

BD : کد حوزه کاربرد برای اجزاء در نظر گرفته شده برای استفاده در هر دو حوزه کاربرد B
و D.

یادآوری ۱ - در حوزه‌های کاربرد D ، علاوه بر تخلیه آب گرم ، نیروهای خارجی محیط اطراف نیز وجود دارد.

یادآوری ۲ - سایر حوزه‌های کاربرد مثل U و UD که در شمول این استاندارد نیست ، در استانداردهای دیگری مانند استاندارد بند ۱۴-۳ تعریف شده‌اند.

۱-۱-۲ اندازه اسمی

۱-۱-۲-۱ اندازه اسمی DN

معرفی اندازه یک جزء به صورت عددی، که تقریباً با ابعاد تولید، بر حسب میلی متر، برابر است.
این تعریف ، اجزائی که با اندازه نخ (دنده) معرفی می‌شوند را در بر نمی‌گیرد.

۱۴-۲-۲ اندازه اسمی DN/OD

اندازه اسمی ، مرتبط با قطر خارجی.

۱۴-۳-۳ قطر فارجی اسمی (d_n)

قطر خارجی مشخص ، بر حسب میلی متر ، اختصاص داده شده به یک اندازه اسمی DN/OD

۱۴-۴-۱ قطر فارجی (d_e)

مقدار اندازه گیری شده قطر خارجی در هر نقطه از سراسر سطح مقطع لوله یا نرگی^۱ یک اتصال ؛ که با دقت ۰/۰ میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود.

۱۴-۵-۱ میانگین قطر فارجی (d_{em})

مقدار اندازه گیری شده محیط بیرونی یک لوله یا نرگی یک اتصال در هر سطح مقطع تقسیم بر عدد π ؛ که با دقت ۰/۰ میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود.

۱۴-۶-۱ میانگین قطر داخلی مادگی (d_{sm})

میانگین حسابی تعدادی از مقادیر اندازه گیری شده قطر داخلی یک مادگی در یک سطح مقطع.

۱۴-۷-۱ دوپهنه^۲

تفاوت بین حدأكثر و حداقل قطر خارجی اندازه گیری شده در یک سطح مقطع از یک جزء سیستم لوله کشی.

۱۴-۸-۱ ضخامت دیواره (e)

مقدار اندازه گیری شده ضخامت دیواره در هر نقطه از محیط یک جزء سیستم لوله کشی.

۱۴-۹-۱ میانگین ضخامت دیواره (e_m)

میانگین حسابی تعدادی از مقادیر اندازه گیری شده ضخامت دیواره ، که در فواصل منظم از محیط و در یک سطح مقطع از جزء سیستم لوله کشی قرار گرفته اند ؛ بطوری که شامل حداقل و حدأكثر مقادیر اندازه گیری شده ضخامت دیواره بشود.

1- Spigot

2- Socket

3- Out of roundness (Ovality)

۱۰-۱ نسبت ابعادی استاندارد (SDR)

نسبت قطر خارجی اسمی ، d_n ، به حداقل ضخامت دیواره ، e_{min} .

۱۱-۱ سفتی حلقوی اسمی (SN)

سفتی حلقوی یک لوله یا اتصال، که یک عدد گردشده مناسب است؛ و معادل با سفتی تعیین شده بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع (kN/m^2) بوده ؛ و نشانگر حداقل سفتی حلقوی یک لوله یا اتصال می باشد.

۱۲-۱ نمادها

A : طول درگیر

C : عمق ناحیه آب بندی

d_e : قطر خارجی (در هر نقطه)

d_{em} : میانگین قطر خارجی

d_n : قطر خارجی اسمی

d_s : قطر داخلی مادگی

d_{sm} : میانگین قطر داخلی مادگی

DN : اندازه اسمی

DN/OD : اندازه اسمی مرتبط قطر خارجی

e : ضخامت دیواره (در هر نقطه)

e_m : میانگین ضخامت دیواره

e_2 : ضخامت دیواره مادگی

e_3 : ضخامت دیواره در ناوه^۱

L_1 : طول نرگی

L_2 : طول مادگی

l : طول مؤثر لوله

R : شعاع اتصالات بدون ناحیه مرده^۱

Z_d : طول طراحی اتصال

α : زاویه اسمی اتصالات

۴-۳ علائم افتراضی

PVC-U : پلی وینیل کلرید سخت (بدون نرم کننده)

SDR : نسبت ابعادی استاندارد

SN : سفتی حلقوی اسمی

TIR : نرخ واقعی ضربه

TPE : ترموپلاستیک الاستومر

۵ مواد

۱-۵ ماده اولیه

ماده اولیه باید PVC-U باشد؛ که به آن افزودنی هایی به منظور تسهیل تولید اجزاء منطبق با الزامات این استاندارد اضافه می گردد. برای یک فرمول معلوم یا مورد تردید، مطابق با استاندارد بند ۱۶-۳، مقدار PVC برای لوله ها باید حداقل ۸۰ درصد جرمی و برای اتصالات تزریقی ۸۵ درصد جرمی باشد.

۲-۵ استفاده از مواد دست دوم

الزامات استفاده از ماده دست دوم در بند ۱۴ آورده شده است.

۳-۵ قطعات نگهدارنده واشر آب بند

واشرهای آب بند می توانند با استفاده از قطعات پلیمری به غیر از PVC-U نگهداشته شوند؛ به شرطی که اتصالات منطبق با الزامات داده شده در بند ۹ باشند.

۶ مشخصات عمومی

۱-۴ وضعيت ظاهری

هنگامیکه اجزاء با چشم غیر مسلح دیده می شوند ، باید الزامات زیر را برآورده سازند : سطوح داخلی و خارجی لوله ها و اتصالات باید صیقلی ، تمیز و عاری از شیار ، تاول ، ناخالصی ، خلل و فرج یا سایر ناصافی های سطحی باشد که مانع کارایی لوله ها و اتصالات مطابق این استاندارد می شود. دو انتهای لوله یا اتصال باید به صورتی پاکیزه و عمود بر محور بریده شود.

۲-۶ رنگ

سراسر دیواره لوله ها و اتصالات باید رنگ یکنواخت داشته باشد. رنگ توصیه شده برای لوله ها و اتصالات خاکستری است.

۷ مشخصات هندسی

۱-۷ کلیات

ابعاد مطابق با استاندارد بند ۱-۳ اندازه گیری می شود. دمای مرجع (23 ± 2) درجه سلسیوس است.

یادآوری - شکل های ارایه شده ، فقط طرح هایی کلی به منظور نشان دادن ابعاد مرتبط می باشند. آنها الزاماً اجزاء تولید شده را نشان نمی دهند.

۲-۷ ابعاد لوله ها

۱-۲-۷ قطر خارجی

قطر خارجی میانگین ، d_{em} ، برحسب کاربرد باید مطابق جداول ۱ یا ۲ باشد.

جدول ۱- قطر فارجی میانگین(سزی متريک)

ابعاد بر حسب ميلی متر

ميانگين قطر خارجي		قطر خارجي اسمى d _n	اندازه اسمى DN/OD
d _{em,max}	d _{em,min}		
۳۲/۲	۳۲	۳۲	۳۲
۴۰/۲	۴۰	۴۰	۴۰
۵۰/۲	۵۰	۵۰	۵۰
۶۳/۲	۶۳	۶۳	۶۳
۷۵/۳	۷۵	۷۵	۷۵
۸۰/۳	۸۰	۸۰	۸۰
۸۲/۳	۸۲	۸۲	۸۲
۹۰/۳	۹۰	۹۰	۹۰
۱۰۰/۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۰/۳	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
۱۲۵/۳	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵
۱۴۰/۴	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
۱۶۰/۴	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
۱۸۰/۴	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰
۲۰۰/۵	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۲۵۰/۵	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
۳۱۵/۶	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵

جدول ۲- قطر فارجی میانگین(سزی بز مبنای اينچ)

ابعاد بر حسب ميلی متر


ميانگين قطر خارجي		قطر خارجي اسمى d _n	اندازه اسمى DN/OD
d _{em,max}	d _{em,min}		
۳۶/۵	۳۶/۲	۳۶	۳۶
۴۳/۱	۴۲/۸	۴۳	۴۳
۵۶/۱	۵۵/۸	۵۶	۵۶

۴-۱۲ دوپهنه

دوپهنه ، بلا فاصله پس از تولید اندازه گیری می شود و باید کوچکتر یا مساوی با $d_n / 10$ باشد.

۴-۱۳ طول مؤثر لوله ها

مجموع طول مؤثر یک لوله ، ۱ ، و طول مادگی نباید کمتر از مقدار مشخص شده توسط تولید کننده باشد (شکل ۱).

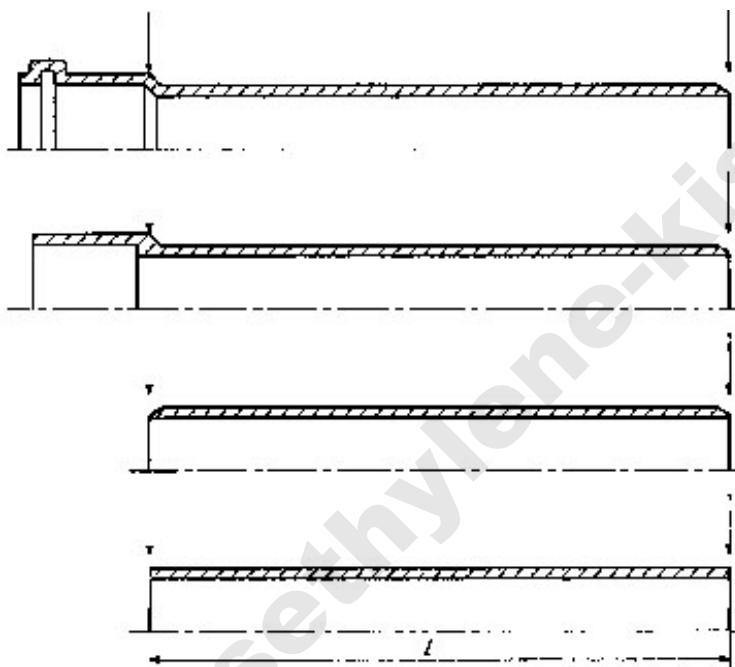

شکل ۱- طول مؤثر لوله ها

۴-۱۴ پیغ (ان)

در صورتی که لوله پیغ زده شود ، زاویه پیغ زنی باید بین ۱۵ و ۴۵ درجه نسبت به محور لوله باشد. ضخامت باقی مانده دیواره در انتهای لوله باید حداقل یک سوم e_{min} باشد.

۵-۱ فضامت دیواره

ضخامت دیواره باید به ترتیب با جداول ۳ یا ۴ مطابقت داشته باشد. برای سری متربیک ضخامت دیواره در هر نقطه تا $1/2 e_{min}$ مجاز است؛ به شرطی که مقدار میانگین ، e_m ، کمتر یا مساوی با $e_{m,max}$ تعیین شده باشد.

جدول ۱۳- ضخامت دیواره (سزی متریک)

بعاد بر حسب میلی متر

BD $e_{m,max}$	ضخامت دیواره حوزه کاربرد B			قطر خارجی اسمی d_n	اندازه اسمی DN/OD
	e_{min}	$e_{m,max}$	e_{min}		
--	--	۳/۵	۳	۳۲	۳۲
--	--	۳/۵	۳	۴۰	۴۰
--	--	۳/۵	۳	۵۰	۵۰
--	--	۳/۵	۳	۶۳	۶۳
۳/۵	۳	۳/۵	۳	۷۵	۷۵
۳/۵	۳	۳/۵	۳	۸۰	۸۰
۳/۵	۳	۳/۵	۳	۸۲	۸۲
۳/۵	۳	۳/۵	۳	۹۰	۹۰
۳/۵	۳	۳/۵	۳	۱۰۰	۱۰۰
۳/۸	۳/۲	۳/۸	۳/۲	۱۱۰	۱۱۰
۳/۸	۳/۲	۳/۸	۳/۲	۱۲۵	۱۲۵
۴/۱	۳/۵	۳/۸	۳/۲	۱۴۰	۱۴۰
۴/۶	۴	۳/۸	۳/۲	۱۶۰	۱۶۰
۵	۴/۴	۴/۲	۳/۶	۱۸۰	۱۸۰
۵/۶	۴/۹	۴/۵	۳/۹	۲۰۰	۲۰۰
۷/۱	۷/۲	۵/۶	۴/۹	۲۵۰	۲۵۰
۸/۷	۷/۷	۷/۱	۷/۲	۳۱۵	۳۱۵

جدول ۱۴- خفامت دیواره (سایی پر مبنای اینچ)

بعاد بر حسب میلی متر

ضخامت دیواره حوزه کاربرد B		قطر خارجی اسمی d_n	اندازه اسمی DN/OD
$e_{m,max}$	e_{min}		
۳/۵	۳	۳۶	۳۶
۳/۵	۳	۴۳	۴۳
۳/۵	۳	۵۶	۵۶

۱۴-۷ ابعاد مادگی ها

بعاد مادگی های چسبی (شکل ۴) و مادگی های دارای واشر آب بند (شکل ۵) برای لوله ها باید مشابه اتصالات باشد (بند ۷-۴).

۱۴-۸ ابعاد اتصالات

۱۴-۸-۱ قطرهای خارجی

میانگین قطر خارجی، d_{em} ، نرگی بر حسب کاربرد باید مطابق با جداول ۱ یا ۲ باشد.

۱۴-۸-۲ طولهای طراحی


طول(های) طراحی (Z_d) اتصالات (شکل های ۸ تا ۱۱ و شکل های ۱۳ تا ۱۷) باید توسط تولید کننده مشخص شود.

یادآوری - طول Z_d به منظور کمک به طراحی قالب ها در نظر گرفته شده و به منظور اهداف کنترل کیفی در نظر گرفته نشده است. می توان استاندارد بند ۳-۱۹ را به عنوان راهنمای استفاده نمود.

۱۴-۹ خفامت های دیواره

۱۴-۹-۱ کلیات

ضخامت اتصالات باید مطابق با جداول ۵ ، ۶ یا ۷ (بر حسب کاربرد) باشد (شکل ۲).

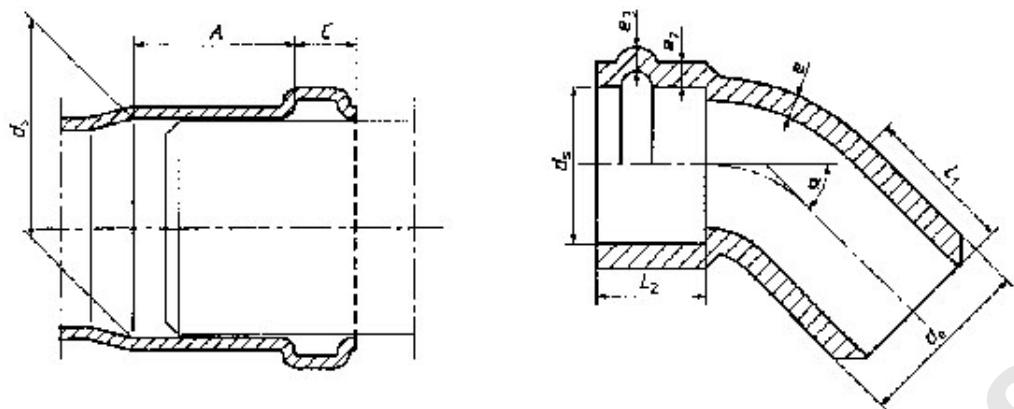

شکل ۲- نقاط اندازه گیری نرگی و انواع مادگی

A : طول در گیری

C : عمق ناحیه آب بندی

d_e : قطر خارجی نرگی

d_s : قطر داخلی مادگی

e : ضخامت دیواره

e_2 : ضخامت دیواره مادگی

e_3 : ضخامت دیواره در ناوه

L_1 : طول نرگی

L_2 : طول مادگی

α : زاویه اسمی

۷-۳-۴-۲ اتصالات چسبی

برای اتصالات چسبی، e و e_2 (شکل ۲) باید مساوی یا بزرگتر از مقادیر مشخص شده در جداول ۵ یا ۶ (بر حسب کاربرد) باشد.

جدول ۵- ضخامت دیواره برای اتصالات پرسی (سیم متریک)

بعد بر حسب میلی متر

اندازه اسمی DN/OD	قطر خارجی اسمی d_n	ضخامت دیواره حوزه کاربرد BD e_{min}	ضخامت دیواره حوزه کاربرد BD e_{min}	ضخامت دیواره مادگی ها ($e_2=0.75e$) حوزه کاربرد BD e_{min}	BD e_{min}
۳۲	۳۲	--	--	۲*)	۲*)
۴۰	۴۰	--	--	۲*)	۲*)
۵۰	۵۰	--	--	۲*)	۲*)
۶۳	۶۳	--	--	۲*)	۲*)
۷۵	۷۵	۲/۳	۲/۳	۲*)	۲*)
۸۰	۸۰	۲/۳	۲/۳	۲/۳	۲/۳
۸۲	۸۲	۲/۳	۲/۳	۲/۳	۲/۳
۹۰	۹۰	۲/۳	۲/۳	۲/۳	۲/۳
۱۰۰	۱۰۰	۲/۴	۲/۴	۲/۴	۲/۴
۱۱۰	۱۱۰	۲/۴	۳/۲	۲/۴	۳/۲
۱۲۵	۱۲۵	۲/۶	۳/۲	۲/۶	۳/۲
۱۴۰	۱۴۰	۲/۶	۳/۵	۲/۶	۳/۵
۱۶۰	۱۶۰	۳	۲/۴	۳	۲/۴
۱۸۰	۱۸۰	۳/۴	۲/۷	۳/۴	۲/۷
۲۰۰	۲۰۰	۳/۷	۲/۹	۴/۹	۲/۹
۲۵۰	۲۵۰	۴/۷	۳/۷	۷/۲	۴/۹
۳۱۵	۳۱۵	۵/۸	۴/۷	۷/۷	۶/۲

* $e_2=0.65e$ این نوع اتصالات فقط در سیستم چسبی استفاده می شوند و باید مطابق آن نشانه گذاری شوند.

برای اتصالات چسبی ، کاهش پنج درصدی ضخامت دیواره ناشی از تکان خوردن ماهیچه^۱ مجاز است. در چنین حالتی میانگین دو ضخامت دیواره مقابل هم باید مساوی یا بیشتر از مقادیر مشخص شده در جداول ۵ یا ۶ (برحسب کاربرد) باشد.

جدول ۶- ضخامت دیواره اتصالات چسبی (سری بر مبنای اینچ)

ابعاد بر حسب میلی متر

ضخامت دیواره مادگی ها و نرگی ^(۱) ($e_2 = 0.75e$)	ضخامت دیواره ^(۱)	قطر خارجی اسمی d_n	اندازه اسمی DN/OD
حوزه کاربرد B $e_{2,min}$	حوزه کاربرد B e_{min}		
۲/۳	۳	۳۶	۳۶
۲/۳	۳	۴۳	۴۳
۲/۳	۳	۵۶	۵۶

۱- برای قالب های موجود ، مقادیر زیر برای ضخامت دیواره مجاز است ؛ به شرطی که مقدار انحراف برای ضخامت دیواره ، e ، روی اتصال قید شود.

$e_{2,min}$	e_{min}	d_n	
۲	۲/۷	۳۶	
۲	۲/۷	۴۳	
۲	۲/۷	۵۶	

۷-۳-۳-۳ اتصالات دارای واشر آب بند

برای اتصالات دارای واشر آب بند ، ضخامت های دیواره e ، e_2 ، e_3 (شکل ۲) باید مساوی یا بزرگتر از مقادیر مشخص شده در جداول ۷ یا ۸ (برحسب کاربرد) باشد.

1- Core shifting

جدول ۷ - ضخامت‌های دیواره برای اتصالات دارای واشر آب بند شامل پوشش انپساط (سزی متریک)

بعاد بر حسب میلی متر

ضخامت دیواره درناوه ($e_3 = 0.75e$) حوزه کاربرد		ضخامت دیواره مادگی ($e_2 = 0.9e$) حوزه کاربرد		ضخامت دیواره حوزه کاربرد		قطر خارجی اسمی d_n	اندازه اسمی DN/O D
BD $e_{3,mi}$ n	B $e_{3,mi}$ n	BD $e_{2,mi}$ n	B $e_{2,mi}$ n	B e_{mi} n	B e_{mi} n		
--	۲/۳	--	۲/۷	--	۳	۳۲	۳۲
--	۲/۳	--	۲/۷	--	۳	۴۰	۴۰
--	۲/۳	--	۲/۷	--	۳	۵۰	۵۰
--	۲/۳	--	۲/۷	--	۳	۶۳	۶۳
۲/۳	۲/۳	۲/۷	۲/۷	۳	۳	۷۵	۷۵
۲/۳	۲/۳	۲/۷	۲/۷	۳	۳	۸۰	۸۰
۲/۳	۲/۳	۲/۷	۲/۷	۳	۳	۸۲	۸۲
۲/۳	۲/۳	۲/۷	۲/۷	۳	۳	۹۰	۹۰
۲/۳	۲/۳	۲/۷	۲/۷	۳	۳	۱۰۰	۱۰۰
۲/۴	۲/۴	۲/۹	۲/۹	۳/۲	۳/۲	۱۱۰	۱۱۰
۲/۴	۲/۴	۲/۹	۲/۹	۳/۲	۳/۲	۱۲۵	۱۲۵
۲/۶	۲/۶	۳/۱	۲/۹	۳/۵	۳/۲	۱۴۰	۱۴۰
۳	۲/۴	۳/۶	۲/۹	۴	۳/۲	۱۶۰	۱۶۰
۳/۳	۲/۷	۴	۲/۲	۴/۴	۳/۶	۱۸۰	۱۸۰
۳/۷	۲/۹	۴/۴	۲/۵	۴/۹	۳/۹	۲۰۰	۲۰۰
۴/۷	۳/۷	۵/۶	۴/۵	۶/۲	۴/۹	۲۵۰	۲۵۰
۵/۸	۴/۷	۶/۹	۵/۶	۷/۷	۶/۲	۳۱۰	۳۱۰

برای اتصالات دارای واشر آب بند ، کاهش ۵ درصدی ضخامت دیواره ناشی از تکان خوردن ماهیچه مجاز است. در چنین حالتی میانگین دو ضخامت دیواره مقابل باید مساوی یا بیشتر از مقادیر مشخص شده در جداول ۷ یا ۸ (بر حسب کاربرد) باشد.

جدول ۸- ضخامت های دیواره برای پوش انبساط (سری بر مبنای اینج)


ابعاد بر حسب میلی متر

ضخامت دیواره درناوه ^(۱) ($e_3 = 0.75 e$)	ضخامت دیواره مادگی ها ^(۲) ($e_2 = 0.9e$)	ضخامت دیواره ^(۱)	قطر خارجی اسمی d_n	اندازه اسمی DN/OD
حوزه کاربرد $B_{3,min}$	حوزه کاربرد $e_{2,min}$	حوزه کاربرد $B_{2,min}$		
۲/۲	۲/۷	۳	۳۶	۳۶
۲/۲	۲/۷	۳	۴۳	۴۳
۲/۲	۲/۷	۳	۵۶	۵۶

(۱) برای ابزارهای موجود ، مقادیر زیر برای ضخامت دیواره مجاز است ؛ به شرطی که مقدار انحراف برای ضخامت دیواره ، e ، روی اتصال قید شود.

$e_{3,min}$	$e_{2,min}$	e_{min}	d_n	
۲	۲/۴	۲/۷	۳۶	
۲	۲/۴	۲/۷	۴۳	
۲	۲/۴	۲/۷	۵۶	

در جایی که واشر آب بند توسط یک واشر یا در پوش نگهدارنده(شکل ۳) استقرار می یابد ، ضخامت دیواره این ناحیه باید از جمع کردن ضخامت دیواره مادگی و ضخامت دیواره واشر یا در پوش نگهدارنده در مکان های متناظر یک سطح مقطع ، محاسبه شود.

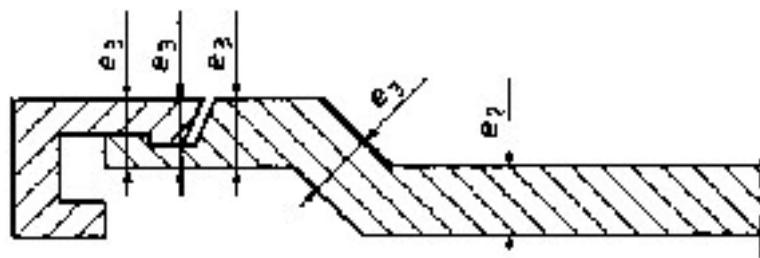


شکل ۱۳- مثال محاسبه ضفایمت دیواره مادگی ها با درپوش نگهدارنده

۱۴-۷ قطرها و طول های مادگی و نرگی

۱-۱۴-۷ مادگی ها و نرگی چسبی

قطرها و طول های نرگی و مادگی کاسه های چسبی باید مطابق با جداول ۹ یا ۱۰ و بر حسب کاربرد (شکل ۴) باشد.

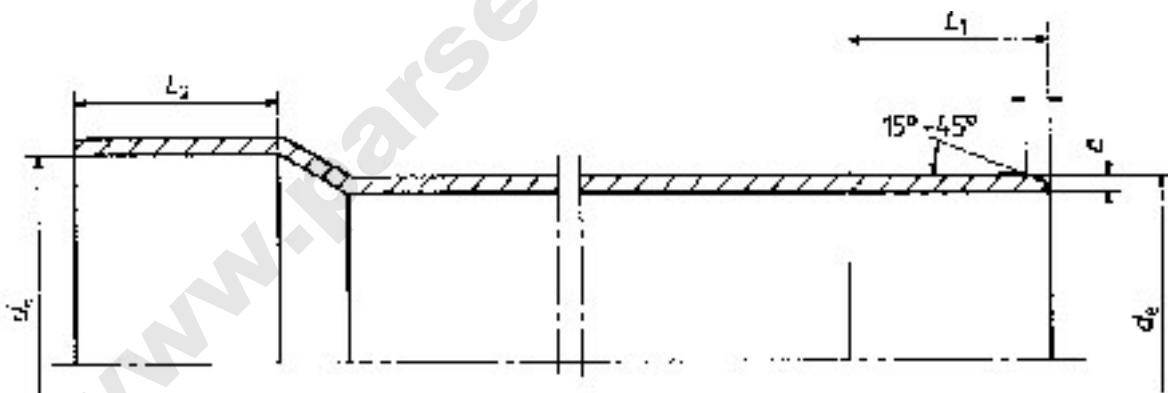

شکل ۱۴- ابعاد اصلی نرگی و مادگی ها برای اتصال چسبی

جدول ۹- قطرها و طول‌های نرگی و مادگی پسی (سلی متريک)

ابعاد بر حسب ميلى متر

طول مادگی و نرگی $L_{2,min}$ و $L_{1,min}$	ميانگين قطر داخلی مادگی $d_{sm,max}$	ميانگين قطر خارجی نرگی $d_{em,max}$	ميانگين قطر خارجی اسمی d_n	قطر خارجی اسمی DN/O D
۲۲	۳۲/۴	۳۲/۱	۳۲/۲	۳۲
۲۶	۴۰/۴	۴۰/۱	۴۰/۲	۴۰
۳۰	۵۰/۴	۵۰/۱	۵۰/۲	۵۰
۳۶	۶۳/۴	۶۳/۱	۶۳/۲	۶۳
			۷۵/۳	
۴۰	۷۵/۵	۷۵/۲	۸۰/۳	۷۵
۴۲	۸۰/۵	۸۰/۲	۸۲/۳	۸۰
۴۳	۸۲/۵	۸۲/۲	۹۰/۳	۸۲
۴۶	۹۰/۵	۹۰/۲	/۳	۹۰
۴۶	۱۰۰/۵	۱۰۰/۲	۱۰۰	۱۰۰
۴۸	۱۱۰/۶	۱۱۰/۲	/۳	۱۱۰
۵۱	۱۲۵/۷	۱۲۵/۲	۱۱۰	۱۲۵
۵۴	۱۴۰/۸	۱۴۰/۳	/۳	۱۴۰
			۱۲۵	
۵۸	۱۶۰/۸	۱۶۰/۳	/۴	۱۶۰
۶۰	۱۸۰/۸	۱۸۰/۳	۱۴۰	۱۸۰
۶۰	۲۰۰/۹	۲۰۰/۴	/۴	۲۰۰
۶۰	۲۵۰/۹	۲۵۰/۴	۱۶۰	۲۵۰
۶۰	۳۱۶	۳۱۵/۵	/۴	۳۱۵
			۱۸۰	
			/۵	
			۲۰۰	
			/۱۰	
			۲۵۰	
			/۶	
			۳۱۵	

جدول ۱۰- قطرها و طول‌های نرگی و مادگی‌های پرسپنی (سلی بـ مبنای اینچ)


ابعاد بر حسب میلی متر

طول مادگی و نرگی $L_{2,\min}$ و $L_{1,\min}$	میانگین قطر داخلی مادگی $d_{sm,max}$	میانگین قطر خارجی نرگی $d_{em,max}$	میانگین قطر خارجی اسمی d_n	اندازه اسمی DN/ OD
	$d_{sm,min}$	$d_{em,min}$	d_n	
۱۸	۳۶/۶	۳۶/۳	۳۶/۵	۳۶/۲
۲۱	۴۲/۲	۴۲/۹	۴۳/۱	۴۲/۸
۲۷	۵۶/۲	۵۵/۹	۵۶/۱	۵۵/۸

تولید کننده باید نوع اتصالات را که با مادگی استوانه‌ای یا مخروطی طراحی می‌شوند، مشخص کند. اگر اتصالات مخروطی باشند، در این صورت مقادیر حداقل و حداکثر داده شده برای d_{sm} ، باید در وسط مادگی با حداکثر زاویه شیب یک سوم درجه از هر طرف اعمال شود. برای مادگی استوانه‌ای، این مقادیر برای d_{sm} ، در سرتا سر طول مادگی اعمال می‌شود.

۲-۱۴-۷ مادگی و نرگی دارای واشر آب بند

قطرها و طول‌های نرگی و مادگی دارای واشر آب بند باید با جدول ۱۱ مطابقت داشته باشد.



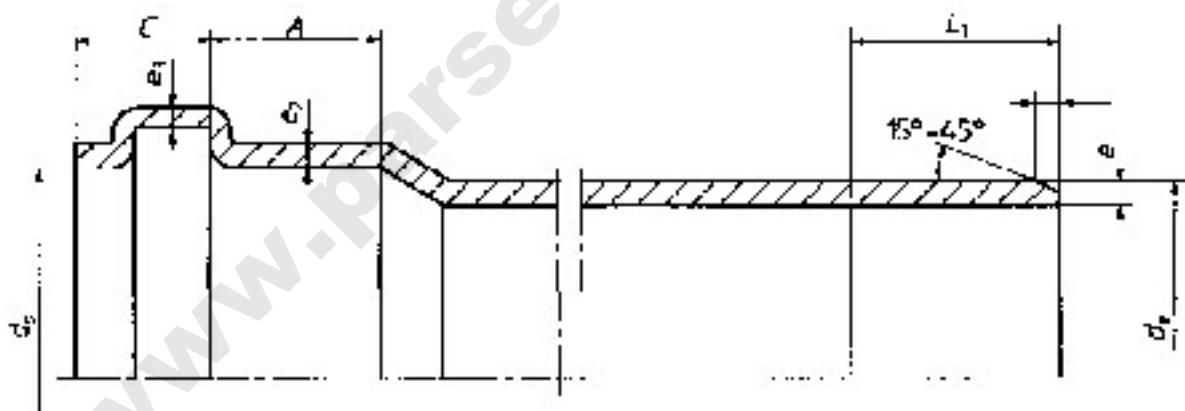


شکل ۵- ابعاد اصلی نرگی و مادگی برای اتمال دارای واشر آب بند لاستیکی

جدول ۱۱- قطرها و طول های نرگی و مادگی دارای واشر آب بند


ابعاد بر حسب میلی متر

طول های نرگی و مادگی ها			میانگین قطر داخلی مادگی	میانگین قطر خارجی نرگی		اندازه اسمی DN/OD
L _{min}	C _{max}	A _{min}		d _{em,max}	d _{em,min}	
۴۲	۱۸	۲۴	۳۲/۳	۳۲/۲	۳۲	۳۲
۴۴	۱۸	۲۶	۴۰/۳	۴۰/۲	۴۰	۴۰
۴۶	۱۸	۲۸	۵۰/۳	۵۰/۲	۵۰	۵۰
۴۹	۲۰	۳۱	۶۳/۳	۶۳/۲	۶۳	۶۳
۵۱	۲۰	۳۳	۷۵/۴	۷۵/۳	۷۵	۷۵
۵۲	۲۱	۳۴	۸۰/۴	۸۰/۳	۸۰	۸۰
۵۲	۲۱	۳۴	۸۲/۴	۸۲/۳	۸۲	۸۲
۵۶	۲۲	۳۶	۹۰/۴	۹۰/۳	۹۰	۹۰
۵۶	۲۲	۳۸	۱۰۰/۴	۱۰۰/۳	۱۰۰	۱۰۰
۶۰	۲۶	۴۰	۱۱۰/۴	۱۱۰/۳	۱۱۰	۱۱۰
۶۷	۲۶	۴۳	۱۲۵/۴	۱۲۵/۳	۱۲۵	۱۲۵
۷۰	۲۶	۴۶	۱۴۰/۵	۱۴۰/۴	۱۴۰	۱۴۰
۸۱	۳۲	۵۰	۱۶۰/۵	۱۶۰/۴	۱۶۰	۱۶۰
۹۰	۳۶	۵۴	۱۸۰/۵	۱۸۰/۴	۱۸۰	۱۸۰
۹۹	۴۰	۵۸	۲۰۰/۶	۲۰۰/۵	۲۰۰	۲۰۰
۱۲۵	۷۰	۶۳	۲۵۰/۸	۲۵۰/۵	۲۵۰	۲۵۰
۱۳۲	۷۰	۶۹	۳۱۶	۳۱۵/۶	۳۱۵	۳۱۵

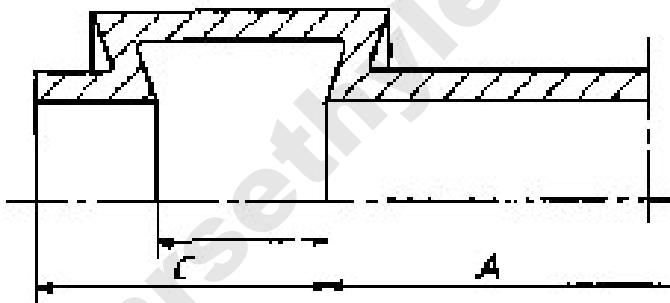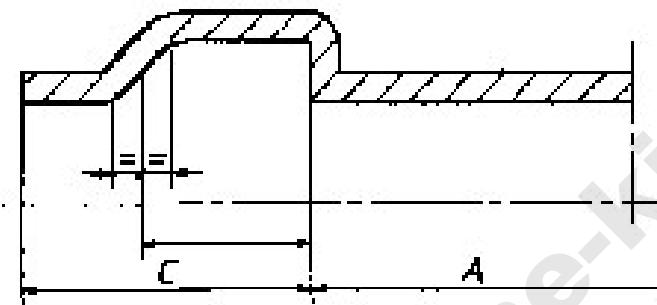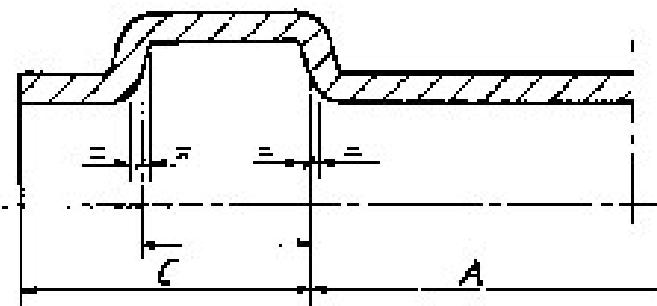

شکل ۶- طرح های ناوه برای مادگی های دارای واشر آب بند لاستیکی

در جایی که واشرهای آب بند به صورتی محکم نگهداری می شوند، حداقل مقدار برای A و حداقل مقدار برای C (شکل ۶) باید تا نقطه مؤثر آب بندی (شکل ۷) که توسط تولید کننده مشخص می شود؛ اندازه گیری شود.

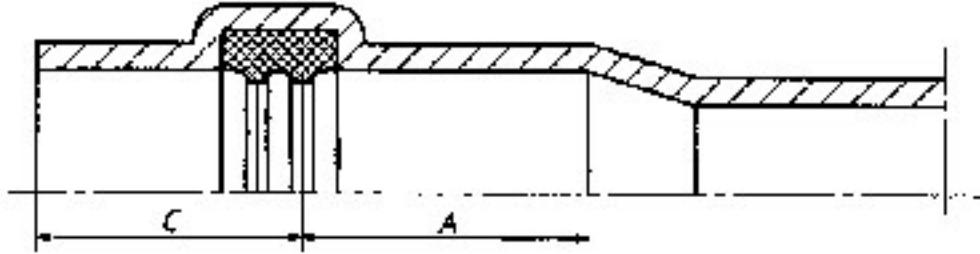

شکل ۷- مثالی برای اندازه گیری نقطه مؤثر آب بندی

م-۱۴-۷ بوشن های انبساط یکپارچه برای نرگی و مادگی چسبی

قطرها و طول های بوشن های انبساط یکپارچه باید با جدول ۱۲ (نوع M ، نوع متوسط) و جدول ۱۳ (نوع L ، نوع بلند) بر حسب کاربرد مطابقت داشته باشد.

جدول ۱۲- قطرها و طول های بوشن انبساط یکپارچه از نوع M برای نرگی و مادگی های چسبی مورد استفاده در مواد کاربرد B (سری پرمنای اینچ)

ابعاد بر حسب میلی متر

اندازه اسمی DN/OD	میانگین قطر خارجی نرگی	میانگین قطر داخلی مادگی	طول های نرگی و مادگی ها	ابعاد بر حسب میلی متر
	d _{em,min}	d _{em,max}	A _{min}	L _{min}
۳۶	۳۶/۲	۳۶/۶	۲۵	۳۷
۴۳	۴۲/۸	۴۳/۲	۲۵	۴۰
۵۶	۵۵/۸	۵۶/۱	۲۵	۴۳

جدول ۱۳- قطرها و طول ها برای پوشش انبساط یکپارچه از نوع L برای نرگی و مادگی

چسبی مورد استفاده در حوزه های ۵(برد B و BD (سری متريک)

ابعاد بر حسب ميلی متر

طول های نرگی و مادگی		ميانگين قطر داخلی مادگی	ميانگين قطر خارجي نرگی		اندازه اسمی DN/OD
L _{min}	A _{min}	d _{sm,min}	d _{em,max}	d _{em,min}	
۲۲	۶۰	۳۲/۳	۳۲/۲	۳۲	۳۲
۲۶	۶۰	۴۰/۳	۴۰/۲	۴۰	۴۰
۳۱	۶۰	۵۰/۳	۵۰/۲	۵۰	۵۰
۳۷	۶۰	۶۳/۳	۶۳/۲	۶۳	۶۳
۴۳	۶۰	۷۵/۴	۵۷/۳	۷۵	۷۵
۴۴	۶۰	۸۰/۴	۸۰/۳	۸۰	۸۰
۴۶	۶۰	۸۲/۴	۸۲/۳	۸۲	۸۲
۴۶	۶۰	۹۰/۴	۹۰/۳	۹۰	۹۰
۵۴	۶۰	۱۰۰/۴	۱۰۰/۳	۱۰۰	۱۰۰
۶۰	۶۰	۱۱۰/۴	۱۱۰/۳	۱۱۰	۱۱۰
۶۰	۶۰	۱۲۵/۴	۱۲۵/۳	۱۲۵	۱۲۵
۶۰	۶۰	۱۴۰/۵	۱۴۰/۴	۱۴۰	۱۴۰
۶۰	۶۰	۱۶۰/۵	۱۶۰/۴	۱۶۰	۱۶۰
۶۰	۶۰	۱۸۰/۵	۱۸۰/۴	۱۸۰	۱۸۰
۶۰	۶۰	۲۰۰/۶	۲۰۰/۵	۲۰۰	۲۰۰

۵-۷ انواع اتصالات

اين استاندارد برای انواع اتصالات زیر قابل کاربرد است.

الف) خم (زانويي) (شكل های ۸، ۹، ۱۰ یا ۱۱)


- با ناحيه مرده و بدون ناحيه مرده

- مادگی/نرگی و مادگی/مادگی


زاویه اسمی ، α ، باید از موارد زیر انتخاب شود 15° ، 45° ، $220^{\circ}30' - 2$ ، $67^{\circ}30'$ ، 80° ، یا $.90^\circ$ تا $.8730'$

ب) تبدیل ها (شکل ۱۲)


پ) بوشن ها (شکل ۱۳)

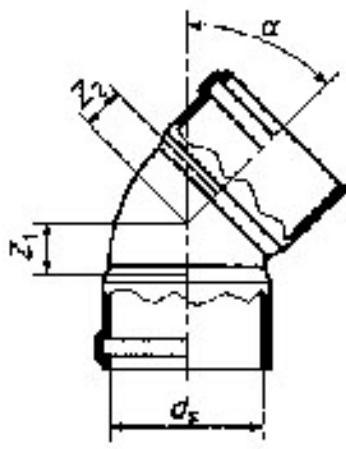


شکل ۹- فم تمام مادگی (با نامیه مرده)

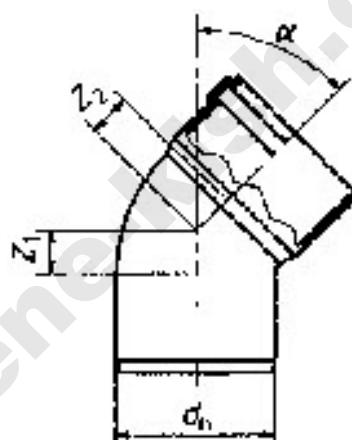

کل ۸- فم با یک مادگی (با نامیه مرده)

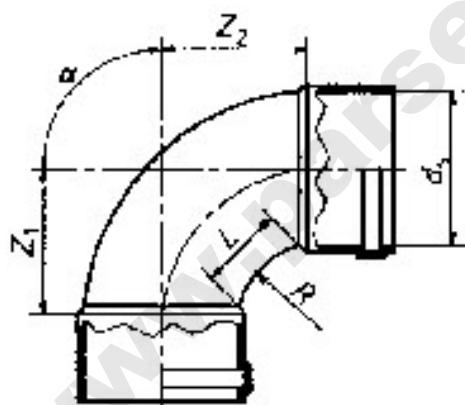


شکل ۱۱- فم تمام مادگی (بدون نامیه مرده)

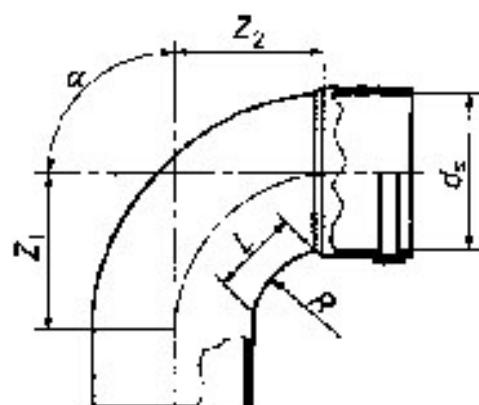


کل ۱۰- فم با یک مادگی (بدون نامیه مرده)

$15^\circ - 1$ درجه)

$220^{\circ}30' - 2$ درجه و $30'$ دقیقه)

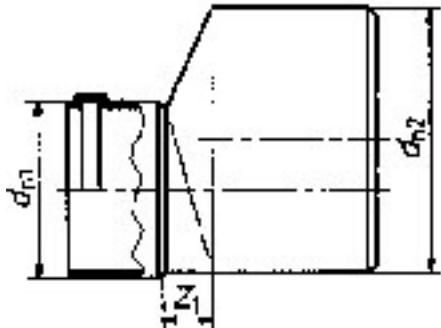

شکل ۱۳- تبدیل

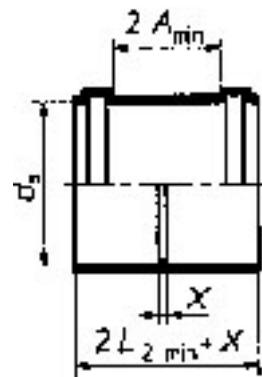


کل ۱۲- بوش


ت) سه راهی و سه راهی های تبدیل (دو یا چند مادگی) (شکلهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ یا ۱۷) :

- با ناحیه مرده و بدون ناحیه مرده


- مادگی/نرگی و مادگی/مادگی.

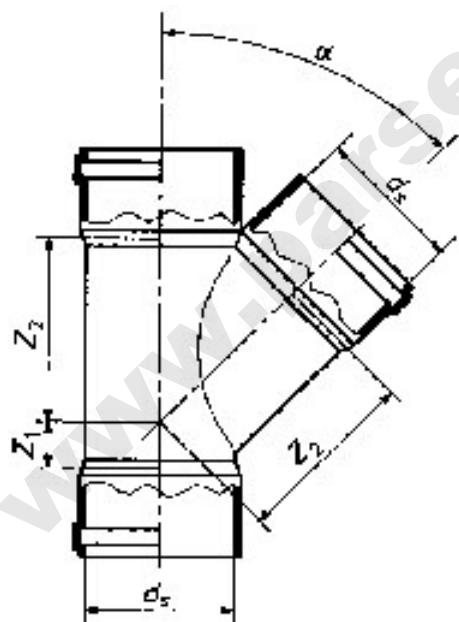


شکل ۱۵- سه راهی تمام مادگی (با ناحیه مرده)

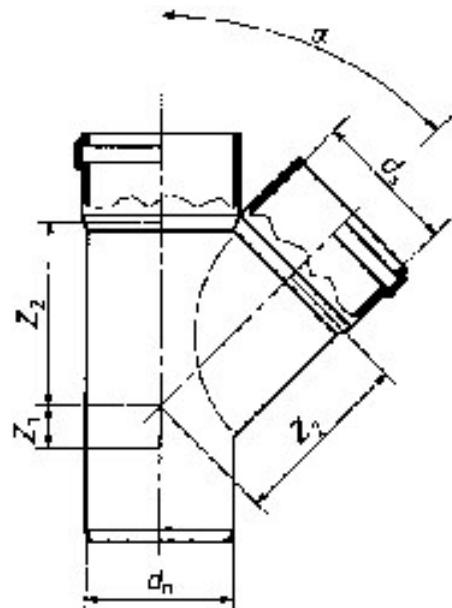

شکل ۱۶- سه راهی با دو مادگی (با ناحیه مرده)

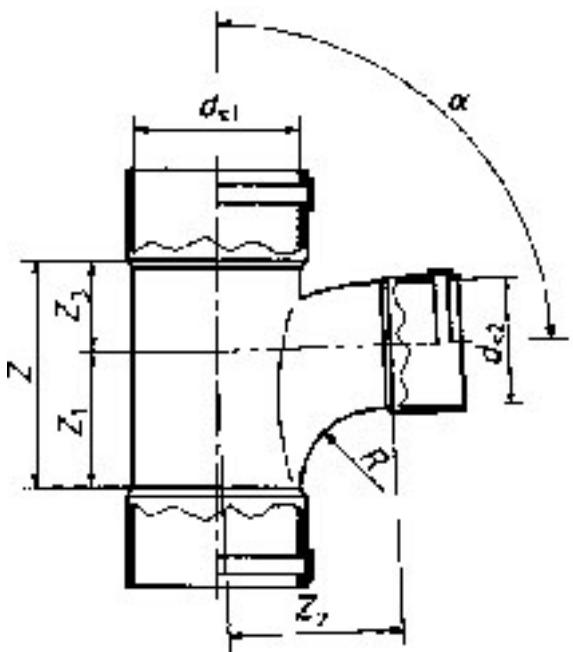

شکل ۱۷- سه اهی تبدیل با دو مادگی
(بدون نامنیه مرده)

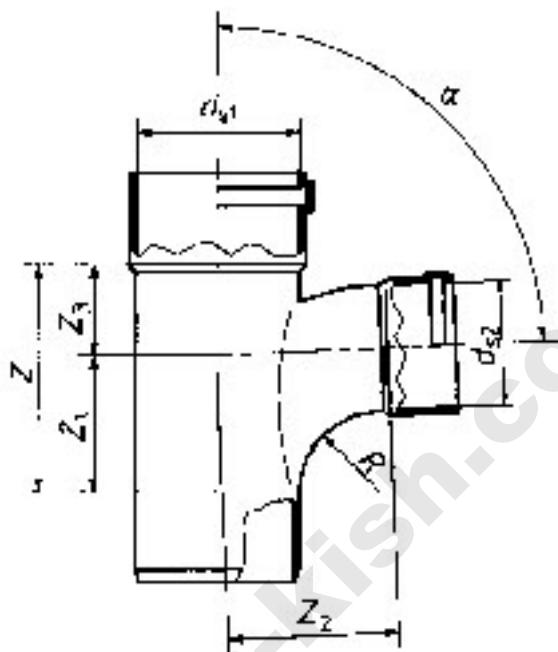

شکل ۱۶- سه اهی تبدیل با دو مادگی
(بدون نامنیه مرده)

زاویه اسمی ، α ، باید از موارد زیر انتخاب شود : 90° ، 45° ، $67^\circ 30'$ ، $87^\circ 30'$ تا 90° .

در صورتی که سایر زوایای اسمی لازم باشد ، باید بین تولید کننده و خریدار توافق صورت گیرد و مطابق آن عمل گردد.

مشخصات مکانیکی

۸

۱-۸ مشخصات مکانیکی لوله ها

۱-۸-۱ الزامات عمومی

هنگام آزمون طبق روش آزمون مشخص شده در جدول ۱۴ و با استفاده از شرایط داده شده ، لوله باید مشخصات مکانیکی مطابق با یکی از الزامات داده شده در جدول ۱۴ را داشته باشد.

جدول ۱۶- مشخصات مکانیکی لوله ها

مشخصات آزمون	الزامات	پارامتر های آزمون
مقاومت ضربه (روش گردش ساعت) مطابق با استاندارد بند ۸-۳	$d \leq 10$ درصد	نوع ضربه زن برای : $d_n < 110$ mm $d_n \geq 110$ mm
جرم ضربه زن		d ۲۵ d ۹۰
ارتفاع سقوط ضربه زن		در صورت کاربرد جدول ۱۵ یا ۱۶ را بینید. در صورت کاربرد جدول ۱۵ یا ۱۶ را بینید.
محیط آماده سازی دمای آزمون و آماده سازی ^(۱)		آب صفر درجه سلسیوس
دمای آزمون و آماده سازی		صفر درجه سلسیوس
حرم ضربه زن :		حرم ضربه زن : ۱/۲۵ kg
۳۲ mm $\leq d_n \leq$ ۴۳ mm		۲/۰۰ kg
۵۰ mm $\leq d_n \leq$ ۶۳ mm		۲/۵۰ kg
۷۵ mm $\leq d_n \leq$ ۸۲ mm		۳/۲۰ kg
۹۰ mm $\leq d_n \leq$ ۱۰۰ mm		۴/۰۰ kg
m ≥ 50 H حداکثریک شکست زیر m $\leq 0/5$		۵/۰۰ kg
مقاومت ضربه (روش پلکانی) مطابق با استاندارد بند ۱۵-۳		۶/۳۰ kg
دمای آزمون ، (23 ± 2) درجه سلسیوس خواهد بود .		۸/۰۰ kg
		۸/۰۰ kg
		۱۰/۰۰ kg
		۱۲/۰۰ kg

(۱) اگر تولید کننده استفاده از آزمون غیر مستقیم مطابق با استاندارد بند ۳ ۱۸-۳ را انتخاب کند ؛ در این صورت دمای آزمون ، (23 ± 2) درجه سلسیوس خواهد بود .

جدول ۱۵- ارتفاع ها و وزن های سقوط برای مقاومت ضربه (سری متریک)

ابعاد بر حسب میلی متر

ارتفاع سقوط ضربه زن میلی متر	جرم ضربه زن kg	قطر خارجی اسمی d_n	اندازه اسمی DN/OD
۶۰۰	۰/۵	۳۲	۳۲
۸۰۰	۰/۵	۴۰	۴۰
۱۰۰۰	۰/۵	۵۰	۵۰
۱۰۰۰	۰/۸	۶۳	۶۳
۱۰۰۰	۰/۸	۷۵	۷۵
۱۰۰۰	۰/۸	۸۰	۸۰
۱۰۰۰	۰/۸	۸۲	۸۲
۱۲۰۰	۰/۸	۹۰	۹۰
۱۲۰۰	۰/۸	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۰۰	۱	۱۱۰	۱۱۰
۲۰۰۰	۱/۲۵	۱۲۵	۱۲۵
۱۸۰۰	۱/۶	۱۴۰	۱۴۰
۲۰۰۰	۱/۶	۱۶۰	۱۶۰
۱۸۰۰	۲	۱۸۰	۱۸۰
۲۰۰۰	۲	۲۰۰	۲۰۰
۲۰۰۰	۲/۵	۲۵۰	۲۵۰
۲۰۰۰	۳/۲	۳۱۵	۳۱۵

جدول ۱۴- اتفاقات ها و جرم های سقوط برای مقاومت ضربه (سلی بر مبنای اینه)

ابعاد بر حسب میلی متر

ارتفاع سقوط ضربه زن	جرم ضربه زن kg	قطر خارجی اسمی d_n	اندازه اسمی DN/OD
۶۰۰	۰/۵	۳۶	۳۶
۸۰۰	۰/۵	۴۳	۴۳
۱۰۰۰	۰/۵	۵۶	۵۶

۲-۸ الزامات اضافی

در نواحی که معمولاً نصب در دمای ۱۰- درجه سلسیوس انجام می شود ، لوله ها باید الزامات آزمون ضربه (روش پلکانی) را مطابق آنچه در جدول ۱۴ مشخص شده تأمین نمایند. لوله ها باید مطابق با جدول ۲۲ ، نشانه گذاری شوند.

۳-۸ مشخصات مکانیکی اتصالات

برای حوزه کاربرد BD ، اتصالات باید مشخصات مکانیکی مطابق با الزامات مشخص شده در استاندارد بند ۱۸-۳ ، برای اتصالات در محدوده SDR۴۱ یا SDR۳۴ ، را بر حسب کاربرد داشته باشند.

هنگامی که اتصالات منطبق با این استاندارد دارای ضخامت دیواره ای مانند لوله متناظر آن باشد، سفتی این اتصالات به دلیل شکل هندسی آن، مساوی یا بزرگتر از سفتی لوله است. بنابراین اتصالات براساس سفتی لوله متناظر آن دسته بندی می شوند.

۹ مشخصات فیزیکی

۱-۹ مشخصات فیزیکی لوله ها

هنگامی که آزمون مطابق با روش آزمون مشخص شده در جدول ۱۷ و با استفاده از شرایط داده شده انجام شود ، لوله باید دارای مشخصات فیزیکی منطبق بر الزامات داده شده در جدول ۱۷ باشد.

جدول ۱۷- مشخصات فیزیکی لوله ها

مشخصه	الزامات	شرایط آزمون	روش آزمون
دماهای نرمی و بیکات	بزرگتر یا مساوی با ۷۹ درجه سلسیوس	باید مطابق با استاندارد بند ۲-۳ باشد.	
برگشت طولی	کوچکتر یا مساوی با ۵ درصد	دما	A روشن مطابق با استاندارد بند ۴-۳ مایع
لوله نباید هیچ حباب یا ترکی را نشان دهد.	زمان غوطه وری	۱۵ دقیقه	۱۰ درجه سلسیوس
مقاومت در برابری کلرومتان در دماهای مشخص	دما	یا	B روشن مطابق با استاندارد بند ۴-۳ هوای
هیچ حمله ای به هیچ بخش از سطح نمونه آزمون نباید شده باشد.	زمان غوطه وری	۳۰ دقیقه	۱۰ درجه سلسیوس
	دما	۱۵ دقیقه	۱۵ درجه سلسیوس

۲-۹ مشخصات فیزیکی اتصالات

هنگامی که آزمون مطابق با روش آزمون مشخص شده در جدول ۱۸ و با استفاده از شرایط داده شده انجام شود ، اتصال باید دارای مشخصات فیزیکی منطبق بر الزامات داده شده در جدول ۱۸ باشد.

جدول ۲۰- مشخصات فیزیکی اتصالات

مشخصه	الزمات	شرایط آزمون	روش آزمون
دمای نرمی ویکات	بزرگتر یا مساوی با ۷۹ درجه سلسیوس	باید مطابق با استاندارد بند ۲-۳ باشد.	مطابق با استاندارد بند ۲-۳
اثرات حرارت دهنده	(۱) و (۲)	دما زمان حرارت دهنده ۱۵۰ درجه سلسیوس ۳۰ دقیقه	روش A مطابق با استاندارد بند ۹-۳ هوا

۱) الف - در محدوده شعاع ۱۵ برابر ضخامت دیواره اطراف نقطه تزریق ، عمق ترکها ، لایه لایه شدن یا تاولها باید از ۵۰ درصد ضخامت دیواره در آن نقطه تجاوز کند.

ب - در محدوده فاصله ۱۰ برابر ضخامت دیواره از ناحیه دیافراگم ، عمق ترکها ، لایه لایه شدن یا تاولها باید از ۵۰ درصد ضخامت دیواره در آن نقطه تجاوز کند.

پ - در محدوده فاصله ۱۰ برابر ضخامت دیواره از دروازه حلقوی، طول ترکها باید از ۵۰ درصد ضخامت دیواره در آن نقطه تجاوز کند.

ت - خط جوش ، باید بیشتر از ۵۰ درصد ضخامت دیواره در خط باز شود.

ث - در سایر بخش‌های سطح ، عمق ترکها و لایه لایه شدن باید از ۳۰ درصد ضخامت دیواره در آن نقطه تجاوز کند. تاولها نیز از طولی ۱۰ برابر ضخامت دیواره باید تجاوز کنند.

۲) پس از برش سراسری اتصالات ، سطوح برش خورده هنگامی که با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند ، باید هیچ ذره خارجی را نشان دهند.

۱۰ الزامات کارایی

هنگامی که آزمون مطابق با روش آزمون مشخص شده در جدول ۱۹ و با استفاده از شرایط نشان داده شده انجام می‌شود ، اتصالات و سیستم باید مشخصاتی مطابق با الزامات داده شده در جدول ۱۹ باشند.

جدول ۱۹- انطباق با الزامات هدف سیستم

مشخصه	الزامات	شرایط آزمون	روش آزمون
آب بندی	بدون نشتی	مطابق با استاندارد بند ۱۰-۳	مطابق با استاندارد
هوا بندی	بدون نشتی	مطابق با استاندارد بند ۱۱-۳	مطابق با استاندارد
چرخه دمای بالا برای حوزه کاربرد B	بدون نشتی شکم دادن برای : $DN \leq 50$ $DN > 50$	مطابق با استاندارد بند ۱۲-۳ کوچکتر یا مساوی با ۳ میلی متر کوچکتر یا مساوی با $0.05 d_n$	مجموعه آزمون (a) شکل ۱ و / یا ۳ مطابق با استاندارد بند ۱۲-۳
چرخه دمای بالا برای حوزه کاربرد BD	بدون نشتی شکم دادن برای : $DN \leq 50$ $DN > 50$	مطابق با استاندارد بند ۱۲-۳ کوچکتر یا مساوی با ۳ میلی متر کوچکتر یا مساوی با $0.05 d_n$	مجموعه آزمون (b) ، شکل ۲ مطابق با استاندارد بند ۱۲-۳
کیپ بودن ترکیبی برای حوزه کاربرد BD	بدون نشتی	دما آزمون تغییر شکل نرگی تغییر شکل مادگی تفاوت	C(23 ± 5) بزرگتریا مساوی با ۱۰ درصد بزرگتر یا مساوی با ۵ درصد بزرگتر یا مساوی با ۵ درصد
بدون نشتی	فسار آب	۰/۰۵ بار	حالت B ، روش ۴ مطابق با استاندارد بند ۱۳-۳
بدون نشتی	فسار آب	۰/۰۵ بار	
	کوچکتر یا مساوی با ۰/۰۲۷ بار	فسار هوا	
	دما آزمون تغییر شکل زاویه ای $d_n \leq 315\text{mm}$	(۲۳ ± 5) درجه سلسیوس درجه ۲	حالت C ، روش ۴ مطابق با استاندارد بند ۱۳-۳
بدون نشتی	فسار آب	۰/۰۵ بار	
بدون نشتی	فسار آب	۰/۰۵ بار	
کارآیی بلند مدت واشرهای آب بند از نوع TPE برای حوزه کاربرد BD	فسار آب بندی : (a) در ۹۰ روز (b) با استفاده از برون یابی تا ۱۰۰ سال	مطابق با استاندارد بند ۲۰-۳ بزرگتر یا مساوی با $1/3$ بار بزرگتر یا مساوی با 0.6 بار	مطابق با استاندارد بند ۱۷-۳

الزامات برای حوزه کاربرد D ۱۱

لوله ها و اتصالات برای حوزه کاربرد D، علاوه بر الزامات مورد نیاز در حوزه کاربرد B، باید با

الزامات زیر مطابقت داشته باشند :

- مواد : برای مواد لوله و اتصالات مورد استفاده در حوزه D، الزامات مقاومت در مقابل فشار

داخلی (رفتار طولانی مدت) مطابق آنچه در جداول ۲۰ و ۲۱ مشخص شده باید تأمین شود.

- سفتی : به منظور تطابق با استاندارد ۱۷-۳، لوله و اتصالات نباید دارای سفتی اسمی کمتر از

۴ SN باشد.

آزمون کیپ بودن ترکیبی : هنگامی که آزمون مطابق با استاندارد بند ۱۳-۳ انجام گیرد، اتصال باید

با جدول ۱۹ انطباق داشته باشند.

جدول ۲۰- مشخصات مواد لوله ها

روش آزمون	شرایط آزمون	الزامات	مشخصه
مطابق با استاندارد ۳-۳	b نوع a یا درجه سلسیوس ۶۰ آزاد ۳ ۱۰ مگا پاسکال یک ساعت آب در آب ۱۰۰۰ ساعت	درپوش های انتهایی دمای آزمون آرایش یابی تعداد آزمونه ها تش محيطي مدت آماده سازی نوع آزمون مدت آزمون	در حین مدت آزمون هیچ نقصی نباشد مقاومت در برابر فشار داخلی

جدول ۱- مشخصات مواد اتصالات

مشخصه	الزامات	شرایط آزمون	روش آزمون
مقاومت در برابر فشار داخلی	در حین مدت آزمون هیچ نقصی نباید داشته باشد.	درپوش های انتهایی ابعاد دمای آزمون آرایش یابی طول آزاد برای لوله تزریق شده تعداد آزمونه ها تنش محیطی مدت آماده سازی نوع آزمون مدت آزمون	نوع a یا b $50\text{ mm} \leq d_n \leq 110\text{ mm}$ ۶۰ درجه سلسیوس آزاد بزرگتر یا مساوی با ۱۴۰ میلی متر ۳ ۷/۳ مگا پاسکال یک ساعت آب در آب ۱۰۰۰ ساعت

۱۲

واشرهای آب بند

۱-۱۲ واشر آب بند نباید اثر زیان آوری روی خواص لوله و اتصالات داشته باشد ؛ و نیز نباید باعث شود تا مجموعه آزمون در تطابق با جدول ۱۹ دچار نقص شود.

۲-۱۲ مواد واشرهای آب بند باید با استاندارد بند ۶-۳ یا استاندارد بند ۷-۳ برحسب کاربرد تطابق داشته باشد.

۳-۱۲ آب بندهای TPE باید علاوه بر موارد فوق ، با الزامات کارایی بلند مدت مشخص شده در جدول ۱۹ مطابقت داشته باشند.

۱۳

چسب‌ها

چسب باید از نوع چسب حلالی بوده و مطابق با آنچه که تولید کننده لوله ها و اتصالات مشخص می کند باشد ؛ یاطبق توافق فنی شخص ثالث باشد.

چسب نباید اثرات زیان آوری روی خواص لوله و اتصالات داشته باشد ؛ و نیز نباید باعث شود تا مجموعه آزمون در تطابق با جدول ۱۹ دچار نقص شود.

۱۴- استفاده از مواد دست دوم

۱-۱۴- تعاریف

۱-۱-۱۴- مواد نو

مواد به شکل گرانول یا پودر که درمعرض هیچ کاربرد یا فرآیندی، به غیر از آنچه برای تولید محصول از آن لازم است، قرار نگرفته اند؛ و نیز هیچگونه مواد قابل فرآیند مجدد یا بازیافت پذیر به آنها اضافه نشده است را مواد نو می گویند.

۱-۲-۱۴- مواد داخلی قابل فرآیند مجدد

مواد حاصل از آسیاب کردن لوله‌ها و اتصالات مردود استفاده نشده و نیز پلیسه‌های حاصل از تولید لوله و اتصالات، که قبلًاً توسط خود تولید کننده در فرآیند تزریق یا اکستروژن فرآیند شده‌اند.

۱-۳-۱۴- مواد بازیافت پذیر

مواد تهیه شده از لوله و اتصالات استفاده شده که تمیز، آسیاب یا خرد شده باشند.

۱-۴-۱۴- مواد داخلی قابل فرآیند مجدد و بازیافت پذیر

مواد داخلی قابل فرآیند مجدد و بازیافت پذیر می‌توانند دوباره فرآیند شوند؛ مشروط بر این که ترکیب درصد اجزاء مواد بطور کامل مشخص باشد.

استفاده از مواد داخلی قابل فرآیند مجدد و بازیافت پذیر تمیز با مشخصاتی منطبق با تولید لوله‌ها و اتصالات به شرطی مجاز است که خواص نهایی محصول تولیدی مطابق با خواص تعريف شده در این استاندارد باشد.

یادآوری ۱- برای اهداف این بند از استاندارد، منظور از اصطلاح «لوله‌ها»، لوله‌های اکسترود شده و نیز هر قسمت از اتصالاتی است که از لوله اکسترود شده ساخته می‌شوند؛ و منظور از اصطلاح «اتصالات»، اتصالات تزریقی و نیز قسمت‌های تزریق شده یک اتصال تولید شده می‌باشد.

یادآوری ۲- استفاده از مواد دست دوم خارج از واحد تولیدی به هیچ وجه مجاز نیست.

۱۵ نشانه گذاری

۱-۱۵ کلیات

۱-۱-۱۵ عناصر نشانه گذاری باید مستقیماً روی لوله یا اتصالات چسبانده یا چاپ شده یا اینکه شکل داده شود؛ به روشی که پس از انبارش، در معرض آب و هوا قرار گرفتن، و حمل و نقل و نصب، خوانایی نشانه گذاری مطابق با یکی از سطوح زیر حفظ شود.

یکی از سه سطح خوانایی برای هر جنبه خاص نشانه گذاری، در ستون "حداقل دوام خوانایی نشانه گذاری" در جداول ۲۲ و ۲۳ مشخص می‌شود.

نمادهای خوانایی دارای معانی زیر می‌باشند:

الف: بادوام در حین استفاده

ب: خوانا تا زمانیکه سیستم نصب شود.

پ: نشانه گذاری روی بسته بندی، خوانا تا زمانی که اجزاء نصب شوند.

یادآوری - تولید کننده در قبال ناخوانا بودن نشانه گذاری که ناشی از وقایع پیش آمده در حین نصب و استفاده، از قبیل رنگ کاری، خراش خوردگی و پوشش اجزاء یا استفاده از مواد پاک کننده و روی اجزاء می‌باشد، مسؤولیتی ندارد؛ مگر اینکه مورد توافق تولید کننده قرار گرفته باشد یا توسط وی قید شده باشد.

۲-۱-۱۵ نشانه گذاری نباید باعث آغاز ترک یا سایر نقایصی شود که بر کارآیی لوله یا اتصالات تأثیر منفی می‌گذارند.

نشانه گذاری از طریق ایجاد فرورفتگی، در صورتی که ضخامت دیواره را بیش از ۰/۲۵ میلی متر کاهش ندهد، به شرطی که از الزامات مشخص شده برای ضخامت دیواره (بند ۳-۷) تخطی نشود؛ مجاز می‌باشد.

۳-۱-۱۵ اگر چاپ استفاده می‌شود، رنگ اطلاعات چاپ شده باید با رنگ اصلی لوله یا اتصالات متفاوت باشد.

۴-۱-۱۵-۱ اندازه نشانه‌ها باید طوری باشد که با چشم غیر مسلح خوانا باشد.

۲-۱۵ مداخل نشانه گذاری لازم برای لوله ها

لوله ها باید به ازای هر ۳ متر مداخل یک نشانه گذاری داشته باشند. مداخل نشانه گذاری لازم باید مطابق با جدول ۲۲ باشد.

جدول ۲۲- مداخل نشانه گذاری لازم (وی لوله ها)

میزان مشخصات	نشانه یا نماد	مداخل دوام خوانایی نشانه گذاری
- شماره استاندارد ملی - نام تولید کننده یا نام تجاری - قطر اسمی × ضخامت دیواره	...	الف
- ماده	۱۱۰ × ۳/۲	الف
- نوع مصرف	PVC-U	الف
- اتصال به فاضلاب شهری (BD) : سفتی حلقوی اسمی	مثال : فاضلاب ساختمانی (B)	الف
- اطلاعات تولید کننده	SN4	الف
- کارآیی در شرایط اقلیمی سرد ^(۲)	(۱)	الف
	کریستال یخ (♣)	الف
(۱) برای فراهم کردن امکان ردیابی محصول ، جزئیات زیر باید مشخص باشد :		
الف- زمان تولید ، سال و ماه ، به عدد یا به صورت کد؛		
ب- نام یا کدی برای مکان تولید ، در صورتی که تولید در مکان های مختلف ، به صورت ملی یا بین المللی انجام می گیرد.		
پ- شماره خط اکستروژن.		
(۲) این نشانه گذاری فقط برای لوله های قابل استفاده است که لازم است تا از طریق آزمون تطابق آنها با پند ۲-۱-۸ تأیید شود.		

۱۵-۳ مداخل نشانه گذاری لازم برای اتصالات

جدول ۳-۲- مداخل نشانه گذاری لازم برای اتصالات

مشخصات	نشانه یا نماد	حداقل دوام خوانایی نشانه گذاری
روی اتصالات :		
- شماره استاندارد ملی	...	ب
- نام تولید کننده یا نام تجاری	۱۱۰	الف
- قطر اسمی	۶۷° ۳۰'	الف
- زاویه اسمی	PVC-U	ب
- ماده	مثال : فاضلاب ساختمانی (B)	الف
- نوع کاربرد	SN4	الف
- اتصال به فاضلاب شهری (BD) : سفتی حلقوی اسمی		
روی اتصال یا روی بسته بندی :		
- اطلاعات تولید کننده	(۱)	ب
- فقط چسبی	چسبی	پ
- نوع مادگی برای واشر آب بندی	L یا M	پ
(۱) برای فراهم کردن امکان ردیابی محصول ، جزئیات زیر باید مشخص باشد :		
الف- زمان تولید ، سال و ماه ، به عدد یا به صورت کد		
ب- نام یا کدی برای مکان تولید ، در صورتی که تولید در مکان های مختلف ، به صورت ملی و/یا بین المللی انجام می گیرد.		
پ- شماره خط تزریق.		

۱۵-۴ نشانه گذاری اضافی

۱-۱۵-۱ لوله ها و اتصالات منطبق با این استاندارد ، که با سایر استانداردها نیز منطبق

هستند ، می توانند به صورت اضافی حداقل نشانه گذاری لازم مطابق با استانداردهای دیگر را نیز انجام دهند.

۲-۱۵-۱ لوله ها و اتصالات منطبق بر این استاندارد که توسط شخص ثالث مورد تأیید قرار

می گیرد ، می توانند مطابق با آن نشانه گذاری شود.

ICS: 23.040 ; 83.080

صفحه : ۱۰